


1471

RELATÓRIO FINAL
POÇO: 3IT-06-AM

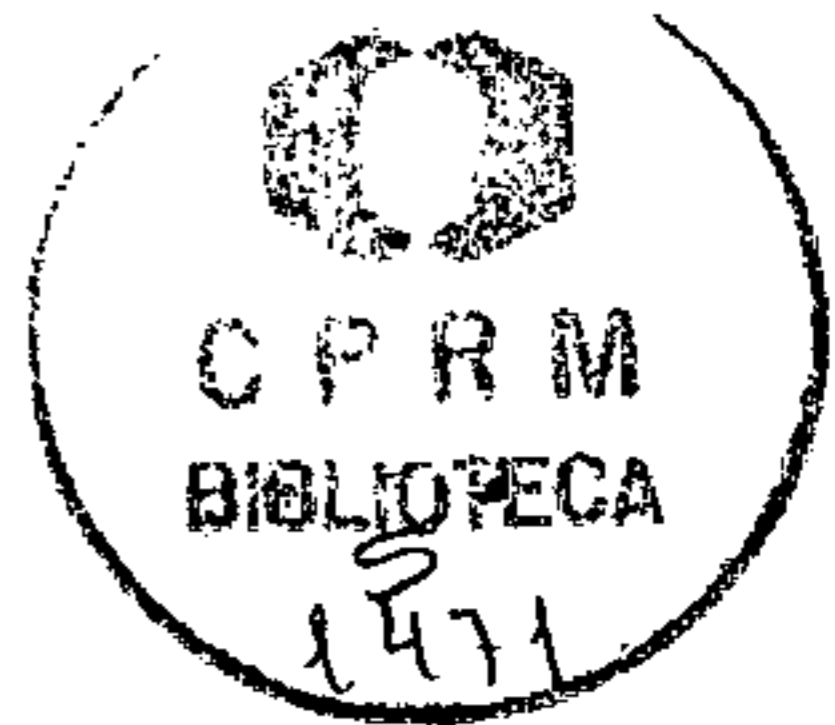

1-96

CPRM - SEDOTE	
ARQUIVO TÉCNICO	
Relatório n.º	1471
N.º de Volumes:	1 v: 5
PHI	009506

I - APRESENTAÇÃO

Contém este relatório, informações referentes à construção (perfuração, completação, acabamento e desenvolvimento) do poço 3IT-06-AM, localizado em Balbina, Município de Itapiranga-AM (Anexo I), objeto do Contrato nº 031/PR/82 firmado entre CPRM e CONSAG.

II - DADOS GERAIS

1. Sonda utilizada = Speed Star 55
2. Equipe responsável =
 - 2.1 - Geólogo FRANCISCO FATISTA TEIXEIRA
 - 2.2 - Geólogo JOSAFÁ RIBEIRO DE OLIVEIRA
 - 2.3 - Sondador JOSÉ GOMES DOS SANTOS
 - 2.4 - Sondador EXPEDITO MARTINS DOS SANTOS
3. Início 21.08.82
4. Conclusão 16.09.82
5. Profundidade 21,00m
6. Nível Estático (NE) 1,70m
7. Nível Dinâmico (ND)
8. Rebaixamento (s)
9. Vazão (Q)
10. Vazão Específica (Q/s) :....
11. Diâmetro de Perfuração 0,0/30,00m - 10"
12. Revestimento =

IV - DESENVOLVIMENTO

1. Com ar comprimido	24:00Hs
2. Com agentes químicos	26:00Hs
3. Com plunge	20:00Hs

V - OPSERVAÇÃO

Para atender solicitação da CONSAG, o teste de bombeamen
to não foi executado, porisso, não existem valores para os itens
7, 8, 9 e 10.


VI - ANEXOS

1. Mapa de Localização
2. Perfil de Sondagem

PROJETO ÁGUA SUBTERRÂNEA

POÇO 3IT-06-AM

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

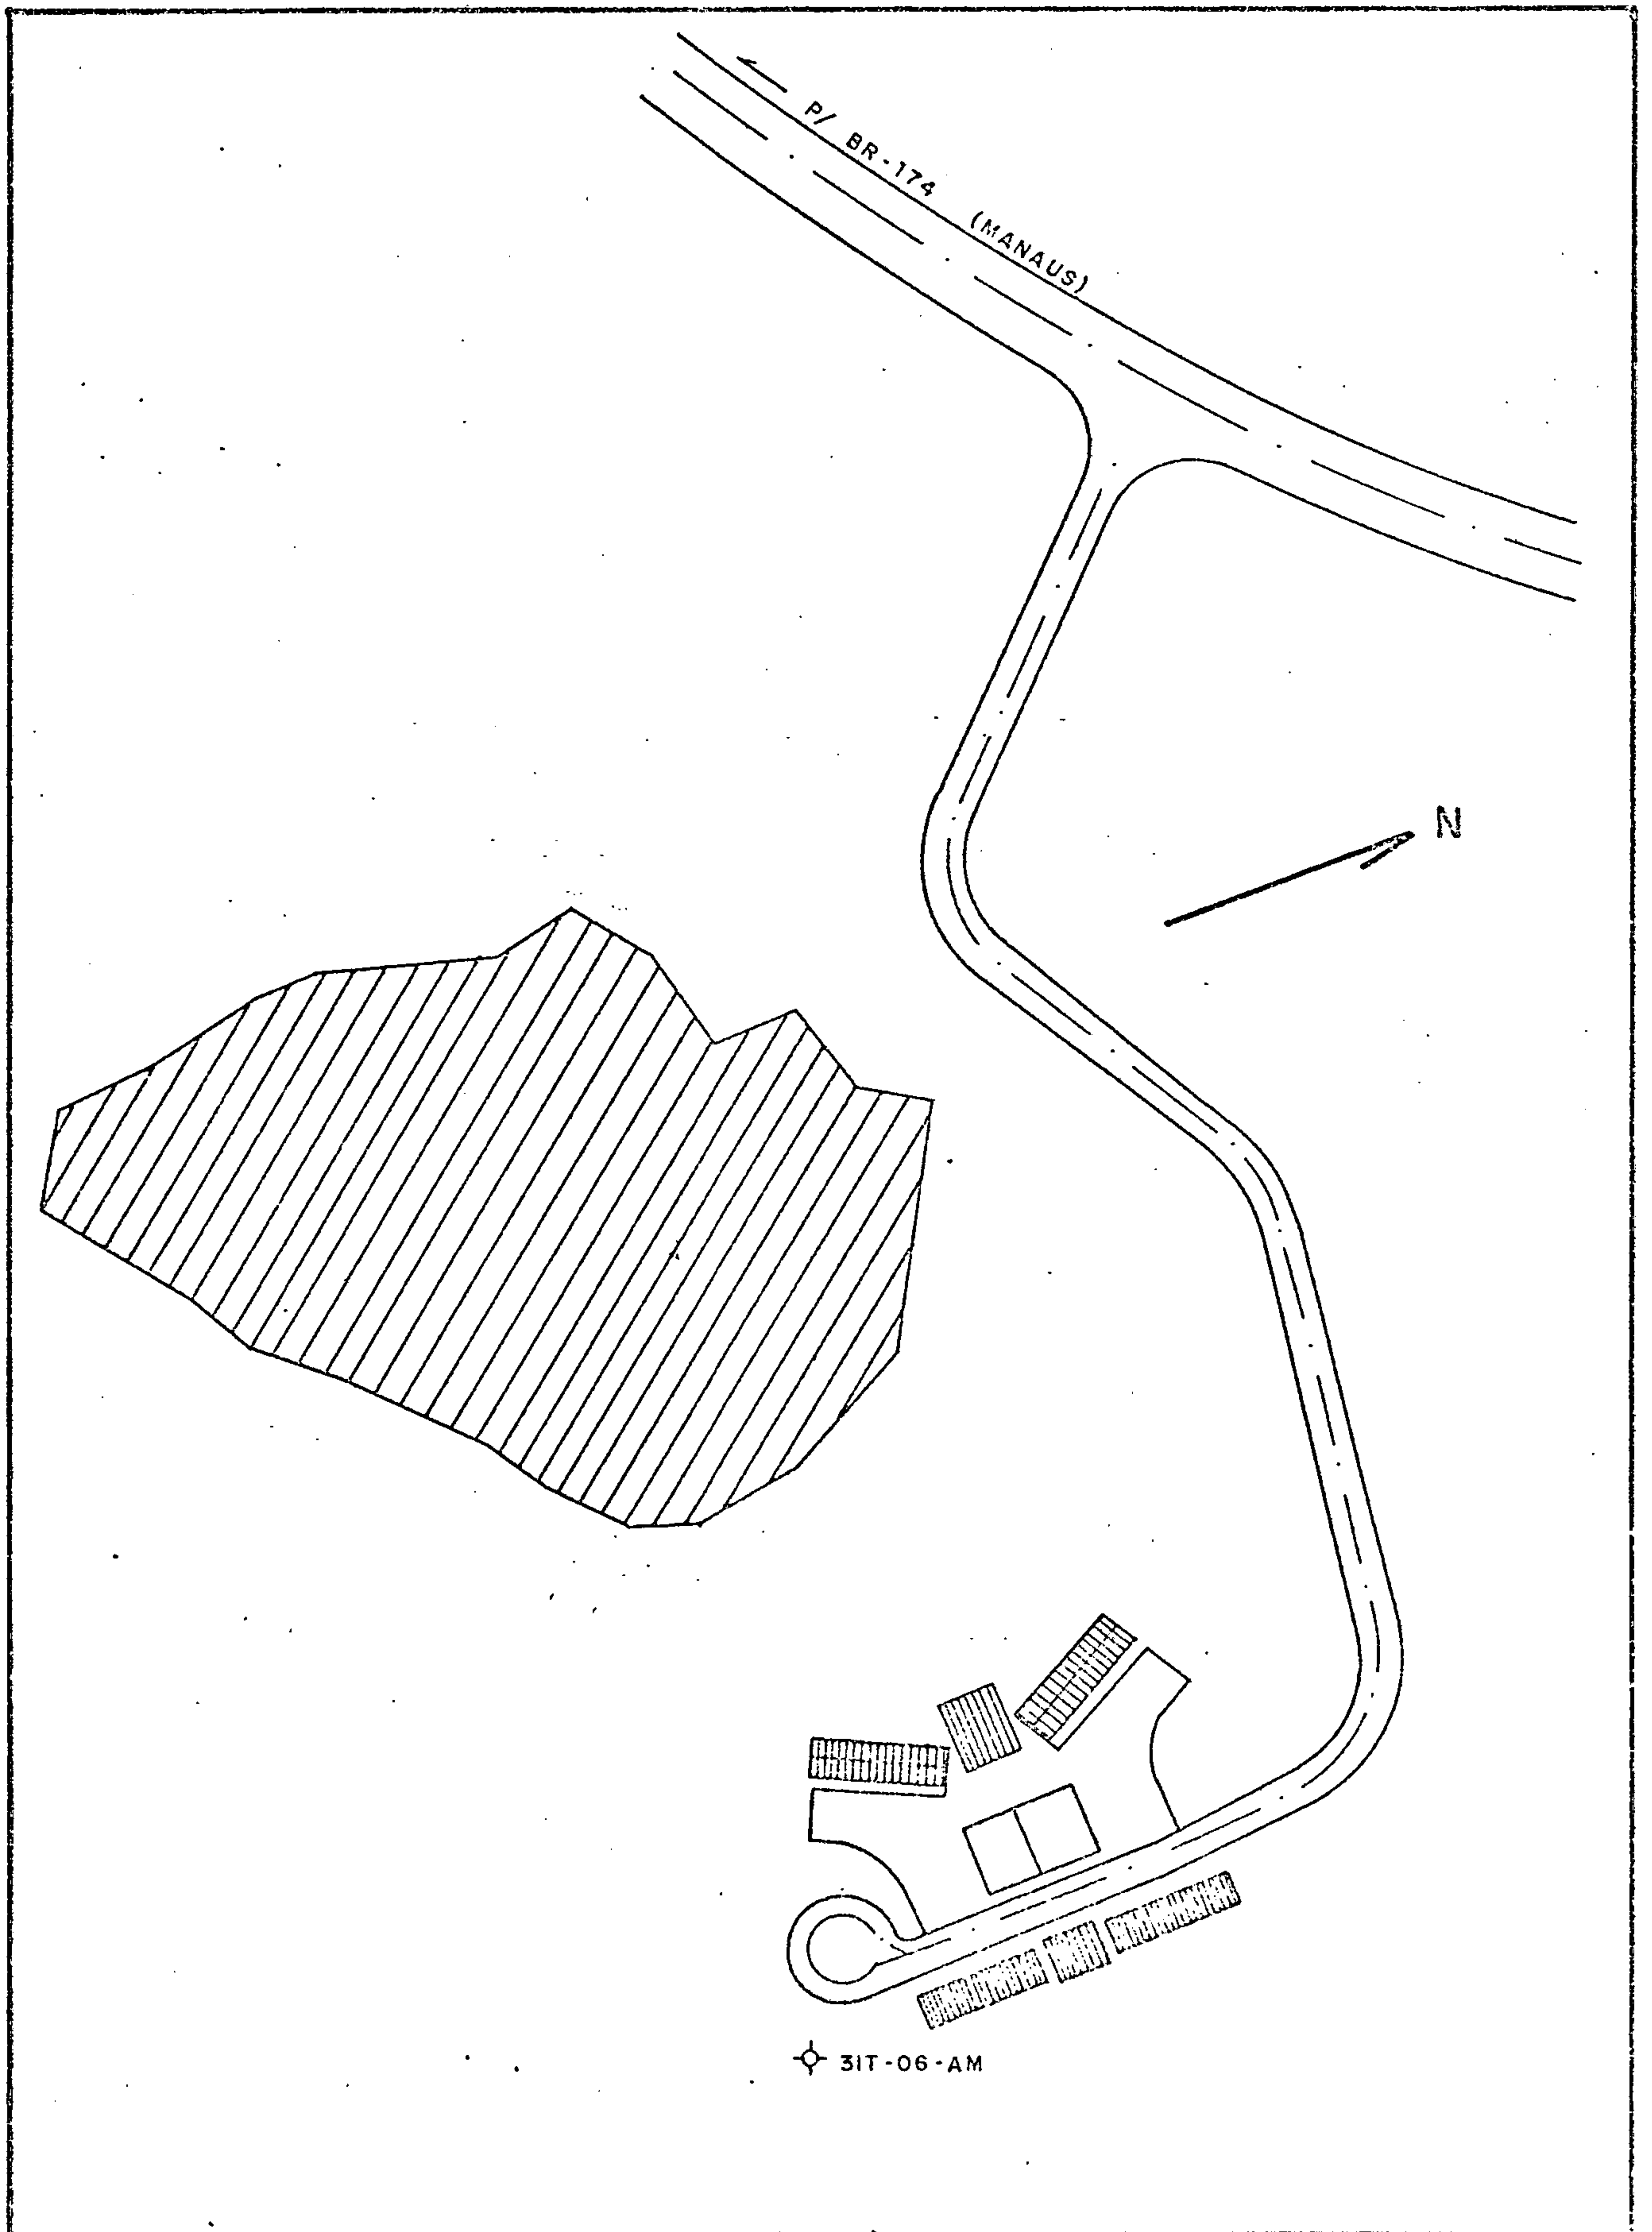

PROJETO ÁGUA SUBTERRÂNEA

POÇO 3 IT - 06 - AM
PERFIL DE SONDA GEM

LOCAL: BALBINA
AMAZONAS

UNID. ESTRAT.	DESENHO DO POÇO	LITOLOGIA	DESCRIÇÃO	LITOLOGICA
FORMAÇÃO TROMBETAS		1	AREIA BRANCA, MÉDIA A GROSSA, MAL SELECIONADA	
		7	ARENITO BRANCO, FINO, MATRIZ SILICOSA, BEM SELECIONADO, CONSTITUÍDO POR GRÃOS DE QUARTZO ARREDONDADOS, MUITO COMPACTO	
		12	ARENITO BRANCO, TONALIDADE CINZA CLARO, MÉDIO A GROSSO, MATRIZ SILICOSA, REGULARMENTE SELECIONADO, MUITO SILICIFICADO, COM NÍVEIS CENTIMÉTRICOS SATURADO DE ÁGUA. PRESENÇA DE NÍVEIS FERRUGINOS NA BASE	
		16	ARENITO CLARO, TONALIDADE CINZA OU RÓSEA, MÉDIO, MATRIZ SILICOSA, BEM SELECIONADO, COM NÍVEIS CENTIMÉTRICOS SATURADO DE ÁGUA. PRESENÇA DE MINERAIS ESCURO COM REDUÇÃO DO TEOR DO TOPO PARA A BASE	
		21	ARENITO CONGLOMERÁTICO, COLORAÇÃO AVERMELHADA, MATRIZ MUITO SILICOSA	
SUPERGRUPO UATUMÃ		21	ROCHA VULCÂNICA INTEMPERIZADA, ARGILOSA, COLOLAÇÃO MARROM	

ESC. VERT. 1:200