
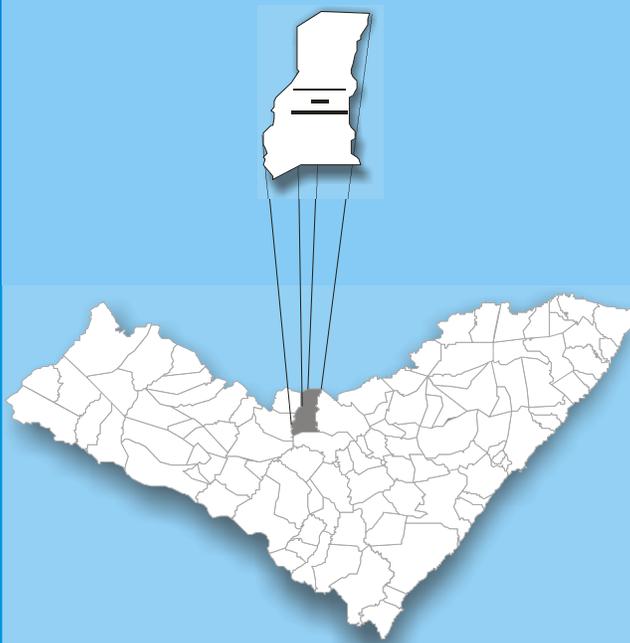


MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO MINERAL

 CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
PRODEEM - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO DOS ESTADOS EM UNICÍTIOS

*PROJETO CADASTRO
DE FONTES DE
ABASTECIMENTO POR
ÁGUA SUBTERRÂNEA*

ALAGOAS



*DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
DE ESTRELA DE ALAGOAS*

Agosto/2005



Secretaria de Geologia,
Mineração e Transformação Mineral
Secretaria de Planejamento
e Desenvolvimento Energético

Ministério de
Minas e Energia



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Silas Rondeau Cavalcante Silva
Ministro de Estado

SECRETARIA EXECUTIVA
Nelson José Hubner Moreira
Secretário Executivo

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO
Márcio Pereira Zimmermam
Secretário

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
Cláudio Scliar
Secretário

PROGRAMA LUZ PARA TODOS
Aurélio Pavão
Diretor

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO DOS ESTADOS E
MUNICÍPIOS
PRODEEM
Luiz Carlos Vieira
Diretor

Serviço Geológico do Brasil – CPRM

Agamenon Sérgio Lucas Dantas
Diretor-Presidente

José Ribeiro Mendes
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Manoel Barretto da Rocha Neto
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Ávaro Rogério Alencar Silva
Diretor de Administração e Finanças

Fernando Pereira de Carvalho
Diretor de Relações Institucionais e
Desenvolvimento

Frederico Cláudio Peixinho
Chefe do Departamento de Hidrologia

Fernando Antonio Carneiro Feitosa
Chefe da Divisão de Hidrogeologia e Exploração

Ivanaldo Vieira Gomes da Costa
Superintendente Regional de Salvador

José Wilson de Castro Temáteo
Superintendente Regional de Recife

Hébio Pereira
Superintendente Regional de Belo Horizonte

Darlan Filgueira Maciel
Chefe da Residência de Fortaleza

Francisco Batista Teixeira
Chefe da Residência Especial de Teresina

Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Programa Luz Para Todos
Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios - PRODEEM
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial

**PROJETO CADASTRO DE FONTES DE ABASTECIMENTO POR
ÁGUA SUBTERRÂNEA
ESTADO DE ALAGOAS**

DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS

ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

João de Castro Mascarenhas
Breno Augusto Beltrão
Luiz Carlos de Souza Junior

Recife
Agosto/2005

COORDENAÇÃO GERAL

Frederico Cláudio Peixinho - DEHID

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Fernando Antônio C. Feitosa - DIHEXP

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

José Emilio C. de Oliveira - DIHEXP

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Sara Maria Pinotti Benvenuti-DIHEXP

COORDENAÇÃO REGIONAL

Jaime Quintas dos S. Colares - REFO

Francisco C. Lages C. Filho - RESTE

João Alfredo C. L. Neves - SUREG-RE

João de Castro Mascarenhas - SUREG-RE

José Alberto Ribeiro - REFO

José Carlos da Silva - SUREG-RE

Luiz Fernando C. Bomfim - SUREG-SA

Oderson A. de Souza Filho - REFO

EQUIPE TÉCNICA DE CAMPO

SUREG-RE

Ari Teixeira de Oliveira

Breno Augusto Beltrão

Cícero Alves Ferreira

Cristiano de Andrade Amaral

Dunaldson Eliezer G. A. da Rocha

Franklin de Moraes

Frederico José Campelo de Souza

Jardo Caetano dos Santos

João de Castro Mascarenhas

Jorge Luiz Fortunato de Miranda

José Wilson de Castro Temoteo

Luiz Carlos de Souza Júnior

Manoel Julio da Trindade G. Galvão

Saulo de Tarso Monteiro Pires

Sérgio Monhezuma Santoianni Guerra

Simeones Néri Pereira

Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho

Vanildo Almeida Mendes

SUREG-SA

Edmilson de Souza Rosas

Edvaldo Lima Mota

Hermínio Brasil Vilaverde Lopes

João Cardoso Ribeiro M. Filho

José Cláudio Viegas

Luis Henrique Monteiro Pereira

Pedro Antônio de Almeida Couto

Vânia Passos Borges

SUREG-BH

Angélica Garcia Soares

Eduardo Jorge Machado Simões

Ely Soares de Oliveira

Haroldo Santos Viana

Reynaldo Murilo D. Alves de Brito

REFO

Ângelo Trévia Vieira

Felicíssimo Melo

Francisco Alves Pessoa

Jáder Parente Filho

José Roberto de Carvalho Gomes

Liano Silva Veríssimo

Luiz da Silva Coelho

Robério Bão de Aguiar

RESTE

Antonio Reinaldo Soares Filho

Carlos Antônio Luz

Cipriano Gomes Oliveira

Heinz Alfredo Trein

Ney Gonzaga de Souza

EM DESTAQUE

Almir Araújo Pacheco - SUREG-BE

Ana Cláudia Vieiro - SUREG-PA

Bráulio Robério Caye - SUREG-PA

Carlos J. B. Aguiar - SUREG-MA

Geraldo de B. Pimentel - SUREG-PA

Paulo Pontes Araújo - SUREG-BE

Tomás Edson Vasconcelos - SUREG-CO

RECENSEADORES

Acácio Ferreira Júnior

Adriana de Jesus Felipe

Aleron Falieri Suarez

Almir Gomes Freire - CPRM

Ângela Aparecida Pezzuti

Antonio Celso R. de Melo - CPRM

Antonio Edilson Pereira de Souza

Antonio Jean Fontenele Menezes

Antonio Manoel Marciano Souza

Antonio Marques Honorato

Armando Arruda C. Filho - CPRM

Carlos A. G.ões de Almeida - CPRM

Celso Viana Marciel

Cícero René de Souza Barbosa

Cláudio Marcio Fonseca Vilhena

Claudionor de Figueiredo

Cleiton Pierre da Silva Viana

Cristiano Alves da Silva

Edivaldo Fateicha - CPRM

Eduardo Benevides de Freitas

Eduardo Fortes Cristóstomos

Eliomar Coutinho Barreto

Emanuelly de Almeida Leão

Emerson Garret Menor

Emicles Pereira C. de Souza

Érika Pecconnick Ventura

Ervai Manoel Linden - CPRM

Ewerton Torres de Melo

Fábio de Andrade Lima

Fábio de Souza Pereira

Fábio Luiz Santos Faria

Francisco Augusto A. Lima

Francisco Edson Alves Rodrigues

Francisco Ivanir Medeiros da Silva

Francisco José Vasconcelos Souza

Francisco Lima Aguiar Junior

Francisco Pereira da Silva - CPRM

Frederico Antonio Araújo Meneses

Geancarlo da Costa Viana

Genivaldo Ferreira de Araújo

Gustavo Lira Meyer

Haroldo Brito de Sá

Henrique Cristiano C. Alencar

Jamile de Souza Ferreira

Jaqueline Almeida de Souza

Jefté Rocha Holanda

João Carlos Fernandes Cunha

João Luis Alves da Silva

Joelza de Lima Enéas

Jorge Hamilton Quidute Goes

José Carlos Lopes - CPRM

Joselito Santiago Lima

Josemar Moura Bezerril Junior

Julio Vale de Oliveira

Kênia Nogueira Diêgenes

Marcos Aurélio C. de Gás Filho

Matheus Medeiros Mendes Carneiro

Michel Pinheiro Rocha

Narcelya da Silva Araújo

Nicácia Débora da Silva

Oscar Rodrigues Acioly Júnior

Paula Francinete da Silveira Baia

Paulo Eduardo Melo Costa

Paulo Fernando Rodrigues Galindo

Pedro Hermano Barreto Magalhães

Raimundo Correa da Silva Neto

Ramiro Francisco Bezerra Santos

Raul Frota Gonçalves

Saulo Moreira de Andrade - CPRM

Sérvulo Fernandez Cunha

Thiago de Menezes Freire

Valdirene Carneiro Albuquerque

Vicente Calixto Duarte Neto - CPRM

Vilmar Souza Leal - CPRM

Wagner Ricardo R. de Alkimim

Walter Lopes de Moraes Junior

TEXTO

ORGANIZAÇÃO

Breno Augusto Beltrão

João de Castro Mascarenhas

Luiz Carlos de Souza Junior

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS

Breno Augusto Beltrão

Frederico José Campelo de Souza

Jardo Caetano dos Santos

João de Castro Mascarenhas

Luiz Carlos de Souza Júnior

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Breno Augusto Beltrão

Liliane Assunção Serra Ramos Campos

Maria Lúcia Acioli Beltrão

FIGURAS ILUSTRATIVAS

Aloizio da Silva Leal

Fabiane de Andrade Lima Amorim Albino

Jaqueline Pontes de Lima

Núbia Chaves Guerra

Waldir Duarte Costa Filho

MAPAS DE PONTOS D'ÁGUA

Robson de Carlo Silva

Fabiane de Andrade Lima Amorim Albino

BANCO DE DADOS

Desenvolvimento dos Sistemas

Josias Barbosa de Lima

Ricardo César Bustillos Villafan

Coordenação

Francisco Edson Mendonça Gomes

Administração

Eriveldo da Silva Mendonça

Consistência

Breno Augusto Beltrão

EDITORAÇÃO ELETRÔNICA

Aline Oliveira de Lima

Fabiane de Andrade Lima Amorim Albino

Jaqueline Pontes de Lima

SUPORTE TÉCNICO DE EDITORAÇÃO

Claudio Scheid

José Pessoa Veiga Junior

Manoel Júlio da T. Gomes Galvão

Roberto Batista dos Santos

ANALISTA DE INFORMAÇÕES

Dalvanise da Rocha S. Bezerril

CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea. Diagnóstico do município de Estrela de Alagoas, estado de Alagoas/ Organizado [por] João de Castro Mascarenhas, Breno Augusto Beltrão, Luiz Carlos de Souza Junior. Recife: CPRM/PRODEEM, 2005.

12 p. + anexos

"Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, estado de Alagoas"

1. Hidrogeologia - Alagoas - Cadastros. 2. Água subterrânea - Alagoas - Cadastros. I. Mascarenhas, João de Castro org. II. Beltrão, Breno Augusto org. III. Souza Júnior, Luiz Carlos de org. I. Titulo.

CDD 551.49098135

APRESENTAÇÃO

A CPRM – Serviço Geológico do Brasil, cuja missão é gerar e difundir conhecimento geológico e hidrológico básico para o desenvolvimento sustentável do Brasil, desenvolve no Nordeste brasileiro, para o Ministério de Minas e Energia, ações visando o aumento da oferta hídrica, que estão inseridas no Programa de Água Subterrânea para a Região Nordeste, em sintonia com os programas do governo federal.

Executado por intermédio da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial, desde o início o programa é orientado para uma filosofia de trabalho participativa e interdisciplinar e, atualmente, para fomentar ações direcionadas para inclusão social e redução das desigualdades sociais, priorizando ações integradas com outras instituições, visando assegurar a ampliação dos recursos naturais e, em particular, dos recursos hídricos subterrâneos, de forma compatível com as demandas da região nordestina.

É neste contexto que está sendo executado o Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, localizado no semi-árido do Nordeste, que engloba os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Embora com múltiplas finalidades, este projeto visa atender diretamente as necessidades do PRODEEM, no que se refere à indicação de poços tubulares em condições de receber sistemas de bombeamento por energia solar.

Assim, esta contribuição técnica de significado alcance social do Ministério de Minas e Energia, em parceria com a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral e com o Serviço Geológico do Brasil, servirá para dar suporte aos programas de desenvolvimento da região, com informações consistentes e atualizadas e, sobretudo, dará subsídios ao Programa Fome Zero, no tocante às ações efetivas para o abastecimento público e ao combate à fome das comunidades sertanejas do semi-árido nordestino.

José Ribeiro Mendes
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
CPRM – Serviço Geológico do Brasil

APRESENTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

3. METODOLOGIA

4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS

4.1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO

4.2 - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

4.3 - ASPECTOS FISIAGRÁFICOS

4.4 - GEOLOGIA

5. RECURSOS HÍDRICOS

5.1 - ÁGUAS SUPERFICIAIS

5.2 - ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

5.2.1 - DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS

6. DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS

6.1 - ASPECTOS QUALITATIVOS

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

1 - PLANILHAS DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO

2 - MAPA DE PONTOS DE ÁGUA

3 - ARQUIVO DIGITAL - CD ROM

1. INTRODUÇÃO

O Polígono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento socioeconômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade das fontes de água superficiais e subterrâneas.

Para um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente num contexto emergencial, como é o caso das secas, merece atenção a utilização das fontes de abastecimento de água subterrânea, pois esse recurso pode tornar-se significativo no suprimento hídrico da população e dos rebanhos. Neste sentido, um fato preocupante é o desconhecimento generalizado, em todos os setores, tanto do número quanto da situação das captações existentes, fato este agravado quando se observa a grande quantidade de captações de água subterrânea no semi-árido, principalmente em rochas cristalinas, desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta, em muitos casos passíveis de serem solucionados com ações corretivas de baixo custo.

Para suprir as necessidades das instituições e demais segmentos da sociedade atuantes na região nordestina, no atendimento à população quanto à garantia de oferta hídrica, principalmente nos momentos críticos de estiagem, a CPRM está executando o **Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea** em consonância com as diretrizes do Governo Federal e dos propósitos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia.

Este Projeto tem como objetivo a realização do cadastro de todos os poços tubulares, poços amazonas representativos e fontes naturais, em uma área de 722.000 km² da região Nordeste do Brasil, excetuando-se as áreas urbanas das regiões metropolitanas.

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do projeto de cadastramento (figura 1) estende-se pelos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.

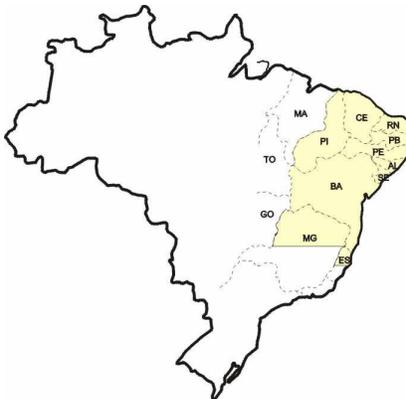


Figura 1 – Área de abrangência do Projeto

3. METODOLOGIA

O planejamento operacional para a realização desse projeto teve como base a experiência da CPRM nos projetos de cadastramento de poços dos estados do Ceará e Sergipe, executados com sucesso em 1998 e 2001, respectivamente.

Os trabalhos de campo foram executados por microrregião, com áreas variando de 15.000 a 25.000 km². Cada área foi levantada por uma equipe coordenada por dois técnicos da CPRM e composta, em média, de seis recenseadores, na maioria estudantes de nível superior dos cursos de Geologia e Geografia, selecionados e treinados pela CPRM.

O trabalho contemplou o cadastramento das fontes de abastecimento por água subterrânea (poço tubular, poço escavado e fonte natural), com determinação das coordenadas geográficas pelo uso do *Global Positioning System* (GPS) e obtenção de todas as informações passíveis de serem coletadas através de uma visita técnica (caracterização do poço, instalações, situação da captação, dados operacionais, qualidade da água, uso da água e aspectos ambientais, geológicos e hidrológicos).

Os dados coletados foram repassados sistematicamente a Divisão de Hidrogeologia e Exploração da CPRM, em Fortaleza, para, após rigorosa análise, alimentarem um banco de dados. Esses dados, devidamente consistidos e tratados, possibilitaram a elaboração de um mapa de pontos d'água, de cada um dos municípios inseridos na área de atuação do Projeto, cujas informações são complementadas por esta nota explicativa, visando um fácil manuseio e compreensão acessível a diferentes usuários.

Na elaboração dos mapas de pontos d'água, foram utilizados como base cartográfica os mapas municipais estatísticos em formato digital do IBGE (Censo 2000), elaborados a partir das cartas topográficas da SUDENE e DSG – escala 1:100.000, sobre os quais foram colocados os dados referentes aos poços e fontes naturais contidos no banco de dados. Os trabalhos de arte final e impressão dos mapas foram realizados com o aplicativo *CorelDraw*. A base estadual com os limites municipais foi cedida pelo IBGE. O mapa de pontos d'água foi gerado a partir da Base Cartográfica Digital do Estado de Alagoas, cedida pela Secretaria Executiva de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Naturais – SEMARHN.

Há municípios em que ocorrem alguns casos de poços plotados fora dos limites do mapa municipal. Tais casos ocorrem devido à imprecisão nos traçados desses limites, seja pela pequena escala do mapa fonte utilizado no banco de dados (1:250.000), seja por problemas ainda existentes na cartografia estadual, ou talvez devido a informações incorretas prestadas aos recenseadores ou, simplesmente, erro na obtenção das coordenadas.

Além desse produto impresso, todas as informações coligidas estão disponíveis em meio digital, através de um CD ROM, permitindo a sua contínua atualização.

4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESTRELA DE ALAGOAS

4.1 - Localização e Acesso

O município de **Estrela de Alagoas** está localizado na região centro-norte do Estado de Alagoas, limitando-se a norte com o estado de Pernambuco, a sul com Igaci, a leste com Palmeira dos Índios e a oeste com Cacimbinhas e Minador do Negrão. A área municipal ocupa 264,41 km² (0,95% de AL), inserida na mesorregião do Agreste Alagoano e na microrregião de Palmeira dos Índios, predominantemente na Folha Palmeira dos Índios (SC.24-X-D-II), na escala 1:100.000, editada pelo MINTER/SUDENE em 1973.

A sede do município tem uma altitude aproximada de 290 m e coordenadas geográficas de 9°23'25" de latitude sul e 36°45'36" de longitude oeste.

O acesso a partir de Maceió é feito através da rodovia pavimentada BR-316, com percurso total em torno de 147 km (Figura 2).

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Estrela de Alagoas
Estado de Alagoas**

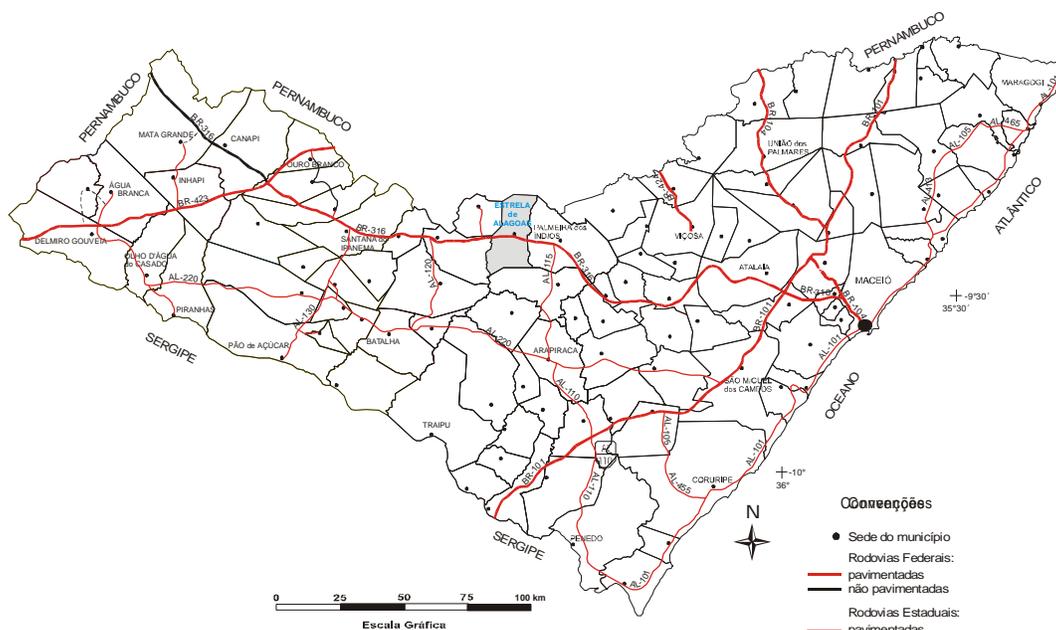


Figura 2 – Mapa de acesso rodoviário

4.2 - Aspectos Socioeconômicos

O município foi criado em 1989. Segundo o censo 2000 do IBGE, a população total residente é de 16.341 habitantes, dos quais 7.929 do sexo masculino (48,50%) e 8.412 do sexo feminino (51,50%). São 3.260 os habitantes da zona urbana (19,90%) e 13.081 os da zona rural (80,10%). A densidade demográfica é de 61,80 hab/km².

A rede pública de saúde não dispõe de hospital, tendo apenas 10 Unidades Ambulatoriais e 06 Postos de Saúde. Não existem consultórios médicos ou odontológicos registrados no município.

Na área educacional, são 16 escolas de ensino pré-escolar, com 449 alunos matriculados e 30 escolas de ensino fundamental, com 4.043 alunos matriculados. Não há estabelecimentos de ensino médio. No município, existem 6.974 habitantes alfabetizados com idades acima de 10 anos (42,70% da população).

Existem 7.579 eleitores cadastrados no município (46,40% da população).

Existem no município 3.891 domicílios particulares permanentes, dos quais 1.684 (43,30%) possuem banheiro ou sanitário e destes, apenas 03 (0,08%) possuem banheiro e esgotamento sanitário via rede geral. Cerca de 768 (19,70%) são abastecidos pela rede geral de água, enquanto que 285 (7,30%) são abastecidos por poço ou nascente e 2.838 utilizam outras formas de abastecimento (72,90%). Apenas 834 (21,40%) domicílios são atendidos pela coleta de lixo, evidenciando a existência de uma fonte de sérios problemas ambientais e de saúde pública para a população.

Existe 01 agência dos Correios na sede do município. Não há infra-estrutura bancária disponível.

A infra-estrutura urbana indica 50% das vias pavimentadas e 90% iluminadas.

O PIB de Estrela de Alagoas foi de U\$ 6.095.542,00 e o PIB per capita foi de U\$ 399,00 em 1998. O FPM = R\$ 2.125.535,79, o ITR = R\$ 1.275,41 e o Fundef = 885.055,98 (Anuário Estatístico de Alagoas –2001). O salário médio mensal é de R\$ 120,52 (46,35% do salário mínimo nacional)

As principais atividades econômicas do município são: Comércio, serviços e agropecuária. Atualmente conta com 38 empresas com CNPJ, atuantes (1998), ocupando 167 pessoas (1,02% da população).

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Estrela de Alagoas
Estado de Alagoas**

Na área de pecuária, conta com os seguintes rebanhos (cabeças): bovinos – 10.713; suínos – 1.856; eqüinos – 762; asininos – 88; muares – 168; caprinos – 976; ovinos – 3.029, aves – 21.134. A produção leiteira é de 4.046.000 litros e a de ovos de galinha – 27.000 dúzias.

Na área agrícola: Coco-da-Baía – 06 ha (18.000 frutos); Laranja – 09 ha (275.000 frutos); Manga – 15 ha (181.000 frutos); Maracujá – 03 ha (31.000 frutos); Algodão – 12 ha (01 t); Batata Doce – 05 ha (30 t); Fava – 14 ha (2 t); Feijão – 390 ha (93 t); Mandioca – 180 ha (1.530 t) e Milho – 500 ha (210 t).

O Extrativismo produz 13 t de Castanha de Caju, 2 t de Carvão Vegetal e 818 m³ de Lenha.

No ranking de desenvolvimento, **Estrela de Alagoas** está em 84º lugar no estado (84/102 municípios) e em 5.340º lugar no Brasil (5.340/5.561 municípios) (www.desenvolvimentomunicipal.com.br).

4.3 Aspectos Fisiográficos

O município de **Estrela de Alagoas** tem parte de sua área (cerca de 35%) inserida na unidade geoambiental do *Planalto da Borborema*, formada por maciços e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros. Ocupa uma área de arco que se estende do sul de Alagoas até o Rio Grande do Norte. O relevo é geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. Com respeito à fertilidade dos solos é bastante variada, com certa predominância de média para alta. O restante de sua área (cerca de 65%) está inserida na unidade geoambiental da *Depressão Sertaneja*, que se trata de uma paisagem típica do semi-árido nordestino, caracterizada por uma superfície de pediplanação bastante monótona, relevo predominantemente suave-ondulado, e cortada por vales, com vertentes dissecadas. Elevações residuais, cristas e/ou outeiros pontuam a linha do horizonte. Esses relevos isolados testemunham os ciclos intensos de erosão que atingiram grande parte do sertão nordestino.

A área do município é recortada por rios perenes, porém de pequena vazão e o potencial de água subterrânea é baixo.

A vegetação desta unidade é formada por *Florestas Subcaducifólia* e *Caducifólia*, próprias das áreas agrestes.

O clima é do tipo *Tropical Chuvoso*, com verão seco. A estação chuvosa se inicia em janeiro/fevereiro com término em setembro, podendo se adiantar até outubro.

Nos topos e vertentes dos vales ondulados baixos os solos são do tipo *Podzólicos*, bem drenados; nos fundos de vales os solos são aluviais, mal drenados e nas cristas residuais ocorrem os solos *Litólicos*, mal drenados.

4.4 Geologia

O município de **Estrela de Alagoas** encontra-se geologicamente inserido na *Província Borborema*, abrangendo rochas do embasamento gnássico-migmatítico, datadas do Arqueano ao Paleoproterozóico e a seqüência metamórfica oriunda de eventos tectônicos ocorridos durante o Meso e NeoProterozóico. A Província está aqui representada pelos litótipos dos complexos Cabrobó, Belém de São Francisco e Marancó-Suíte Itaporanga e Granitídes Indiscriminados (Figura 3).

O Complexo Cabrobó-Unidade 2 (MPca2), situa-se nos quadrantes NE e NW do município, sendo constituído por xistos, gnaisses, leucognaisses, metarcóseos, metagrauvas e quartzitos.


O Complexo Belém de São Francisco (MP3bf), aflora a NE, SE, SW e NW da área, sendo representado por leuco-ortognaisses tonalítico-granodioríticos migmatizados e enclaves de supracrustais.

O Complexo Marancó-Unidade 1 (MP3mr1), ocorre nos quadrantes SE e SW da área, formado por xistos, gnaisses, metagrauvas, metavulcanoclásticas e metamáficas e metaltramáficas.

A Suíte Intrusiva Itaporanga, calcialcalina de médio a alto potássio (NP3γ2cm), aflora no extremo NE da área, englobando granitos e granodioritos associados a dioritos.

Os Granitídes Indiscriminados (MPgi), ocorrem ao sul do município.

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Estrela de Alagoas
Estado de Alagoas**

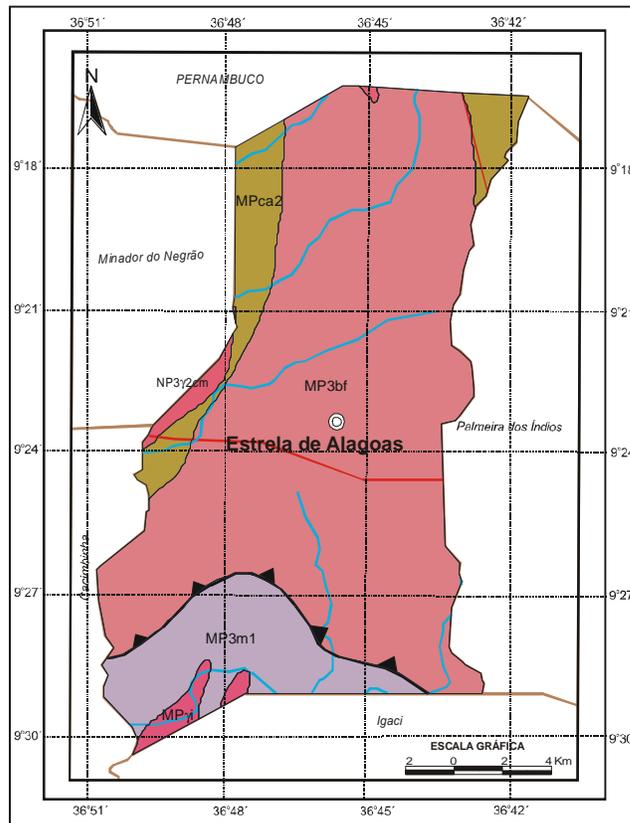

CONVENÇÕES GEOLÓGICAS

UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

Neoproterozóico

NP3/2cm Suite alcalina de médio a alto potássio Itaporanga (cm): granito e granodiorito porfirítico associado a diorito

Mesoproterozóico

MP3f Corpo Granitoides Indiscriminados: Metagranito, metagranodiorito, metamonzodiorito.

MP3m1 Complexo Marancó (mr1): xisto, gnaíse, metagrauvaça, metavulcano-clástica, metamáfica/metautramáfica (1007 a 1047 Ma Upb)

MP3bf Complexo Belém de São Francisco: leuco-ortogneisse tonalítico-granodiorítico migmatizado, enclaves de supracrustais (1070 Ma Rb-Sr)

MPca2 Complexo Cabrobó (ca2): xisto, gnaíse, leucogneíse, metacóseo, metagrauvaça e quartzito.

UNIDADES ESTRUTURAIS

— Contato geológico

▲ Falha ou Zona de Cisalhamento Contracional

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

○ Sede Municipal

— Rodovias

— Limites Intermunicipais

— Rios e riachos

Figura 3 – Mapa Geológico

5. RECURSOS HÍDRICOS

5.1 - Águas Superficiais

O município de **Estrela de Alagoas** encontra-se inserido na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, sendo banhado pela sub-bacia do Rio Traipu, que limita o município a SW, e cujos principais tributários são o Riacho do Boi, na porção centro-leste e o Rio Doce, na porção S do município. O padrão de drenagem é do tipo dendrítico.

5.2 - Águas Subterrâneas

5.2.1 – Domínios Hidrogeológicos

A área do município em estudo está inserida no *Domínio Hidrogeológico Fissural: Subdomínio Rochas Metamórficas*: caracterizado por rochas do embasamento cristalino regionalmente representadas por granulitos do Grupo Girau do Ponciano e pelos complexos gnaissico-migmatítico e migmatítico granítico (Arqueano), rochas vulcano-sedimentares, compostas por quartzitos, micaxistos, gnaissese metavulcânicas diversas do Grupo Macururé e ortognaisses (Proterozóico). Figura 4.

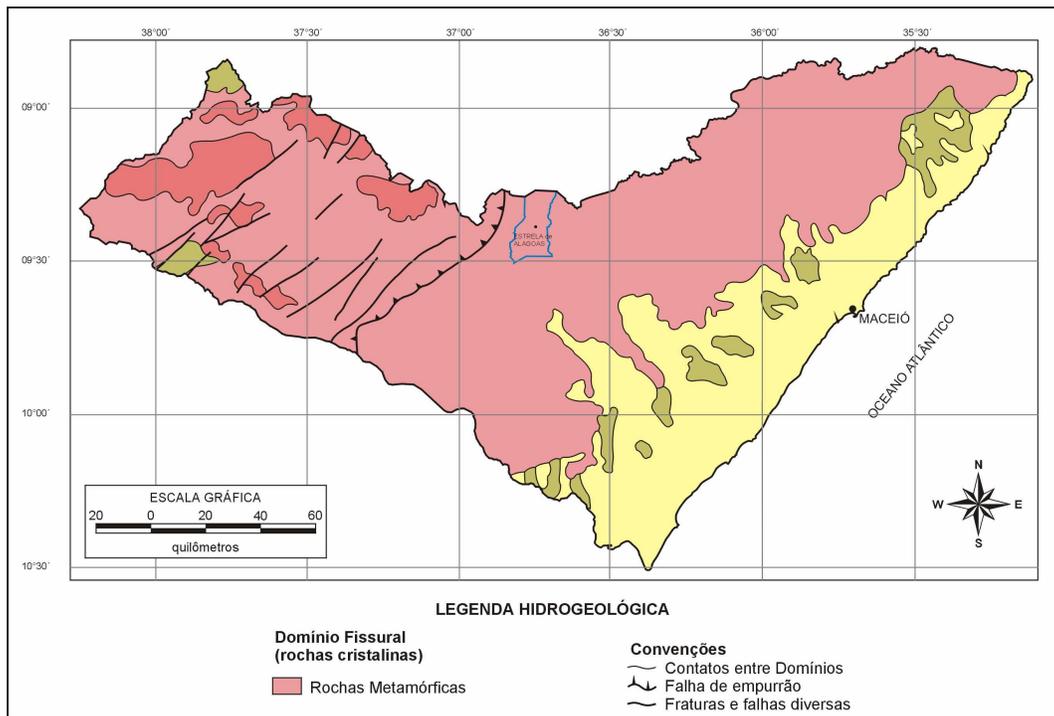


Figura 4 – Domínios Hidrogeológicos

6. DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS

O levantamento realizado no município registrou a presença de **42** pontos d'água, todos poços tubulares.

Com relação a propriedade do terreno onde estão localizados os pontos d'água cadastrados, podemos ter: *terrenos públicos*, quando o mesmo for de serventia pública e; particulares, quando for de uso privado. Conforme ilustrado na figura 5.1, existem **37** pontos d'água em terreno público e **05** em terreno particular.

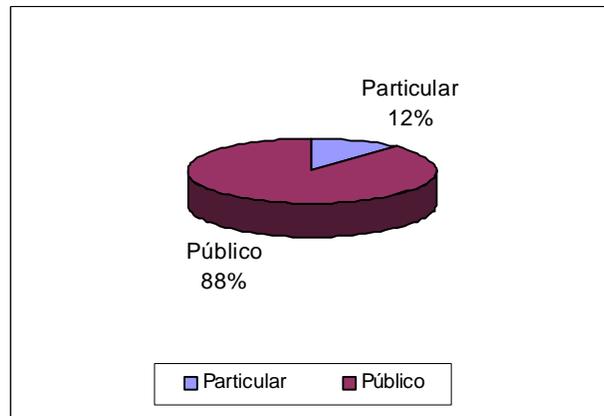


Figura 5.1 –Natureza da propriedade dos terrenos onde existem poços tubulares.

Quanto ao *tipo de abastecimento* a que se destina o uso da água, os pontos cadastrados foram classificados em: *comunitários*, quando atendem a várias famílias e *particulares*, quando atendem apenas ao seu proprietário. A figura 5.2 mostra que **24** pontos d'água destinam-se ao *atendimento comunitário*, **01** ponto d'água destina-se a *uso particular* e em **17** pontos a finalidade do abastecimento não foi definida.

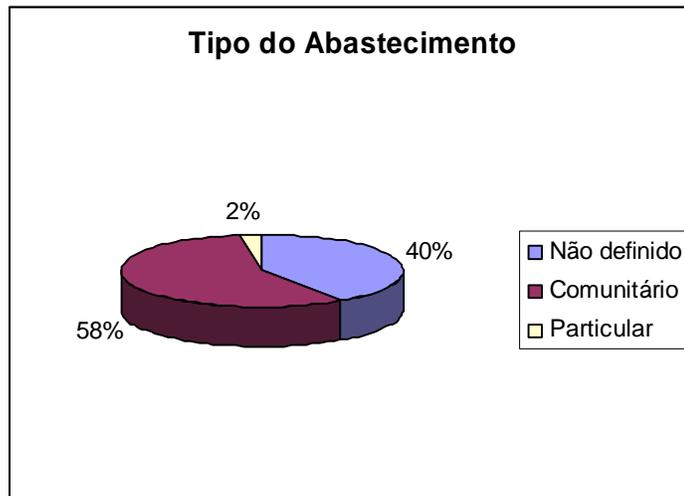


Figura 5.2 –Finalidade do abastecimento dos poços.

Quatro situações distintas foram identificadas na data da visita de campo: *poços em operação*, *paralisados*, *não instalados* e *abandonados*. Os *poços em operação* são aqueles que funcionavam normalmente. Os *paralisados* estavam sem funcionar temporariamente devido a problemas relacionados à manutenção ou quebra de equipamentos. Os *não instalados* representam aqueles poços que foram perfurados, tiveram um resultado positivo, mas não foram ainda equipados com sistemas de bombeamento e distribuição. E por fim, os *abandonados*, que incluem poços secos e poços obstruídos, representam os poços que não apresentam possibilidade de produção.

Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Estrela de Alagoas
Estado de Alagoas

A situação dessas obras, levando-se em conta seu caráter público ou particular, é apresentada em números absolutos no quadro 5.1 e em termos percentuais na figura 5.3.

Quadro 5.1 – Situação dos poços cadastrados conforme a finalidade do uso

Natureza do Poço	Abandonado	Em Operação	Não Instalado	Paralisado
Comunitário	-	15	-	9
Particular	-	-	-	1
Indefinido	5	-	11	1
Total	5	15	11	11

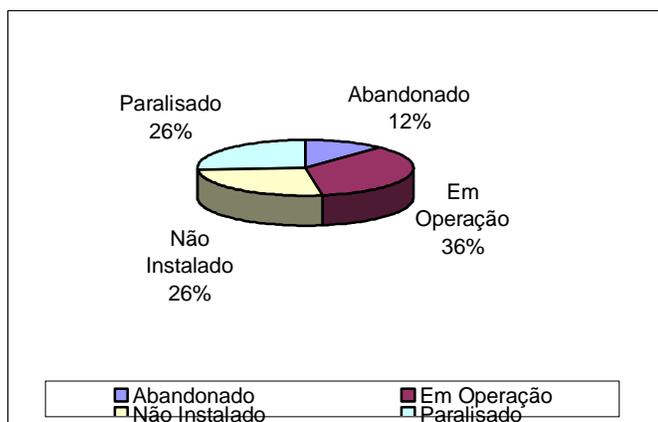


Figura 5.3 – Situação dos poços cadastrados em percentagem

Em relação ao uso da água, dos pontos cadastrados, **09** são destinados exclusivamente ao uso doméstico primário (água de consumo humano para beber) (21,40%); **01** é utilizado para uso doméstico primário e secundário (água de consumo humano para beber e uso geral) (2,40%); **10** são usados para dessedentação animal (23,80%), **03** são destinados ao consumo doméstico primário e dessedentação animal (7,10%), **03** para consumo primário, secundário e dessedentação animal (7,10%), **02** para consumo doméstico secundário e dessedentação animal (4,80%), **01** apenas para uso doméstico secundário (2,40%) e **12** encontram-se sem uso (28,60%), sendo 05 abandonados (secos ou obstruídos), 06 não instalados e 01 paralisado para uso estratégico, conforme mostra a figura 5.4.

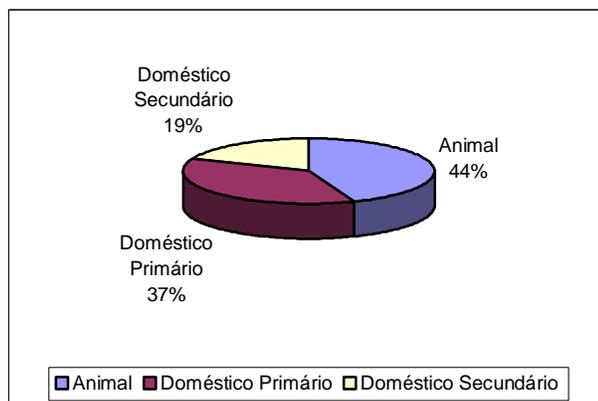


Figura 5.4 – Uso da água

A figura 5.5 mostra a relação entre os poços tubulares atualmente *em operação* e os poços passíveis de entrarem em funcionamento (*paralisados e não instalados*). Verifica-se que **02** poços *particulares* encontram-se não instalados ou paralisados e nenhum está em operação. Com relação aos *poços tubulares públicos*, **09** poços encontram-se não instalados e **10** paralisados, podendo entretanto vir a operar, somando suas descargas àquelas dos poços que estão em uso.

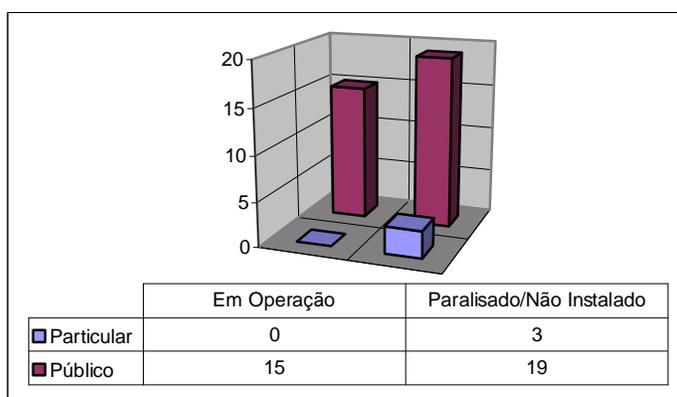


Figura 5.5 – Relação entre poços em uso e desativados

Com relação à *fonte de energia* utilizada nos sistemas de bombeamento dos poços, a figura 5.6 mostra que dentre os *poços particulares*, apenas **01** utiliza energia elétrica monofásica e não existem outras fontes de energia alternativa. Quanto aos *poços públicos*, **06** operam com energia elétrica monofásica e **13** com energia elétrica trifásica. Apenas **02** utilizam outras fontes de energia, sendo **01** com energia eólica e **01** com energia solar.

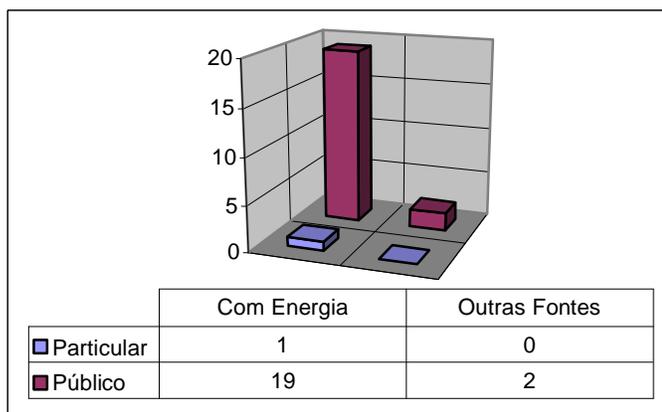


Figura 5.6 – Tipo de energia utilizada no bombeamento de água

6.1 – Aspectos Qualitativos

Com relação a qualidade das águas dos pontos cadastrados, foram realizadas *in loco* medidas de condutividade elétrica, que é a capacidade de uma substância conduzir a corrente elétrica estando diretamente ligada com o teor de sais dissolvidos sob a forma de íons.

Na maioria das águas subterrâneas naturais, a condutividade elétrica multiplicada por um fator, que varia entre 0,55 a 0,75, gera uma boa estimativa dos sólidos totais dissolvidos (STD) na água. Para as águas subterrâneas analisadas, a condutividade elétrica multiplicada pelo fator 0,65 fornece o teor de sólidos dissolvidos.

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Estrela de Alagoas
Estado de Alagoas**

Conforme a Portaria nº 1.469/FUNASA, que estabelece os padrões de potabilidade da água para consumo humano, o valor máximo permitido para os sólidos dissolvidos (STD) é 1000 mg/l. Teores elevados deste parâmetro indicam que a água tem sabor desagradável, podendo causar problemas digestivos, principalmente nas crianças, e danifica as redes de distribuição.

Para efeito de classificação das águas dos pontos cadastrados no município, foram considerados os seguintes intervalos de STD (Sólidos Totais Dissolvidos):

0	a	500 mg/l	água doce
501	a	1.500 mg/l	água salobra
>		1.500 mg/l	água salgada

Foram coletadas e analisadas amostras de água de **08** poços tubulares. Os resultados das análises mostraram valores oscilando de 1058,20 e 14755,00 mg/l., com valor médio de 9147,78 mg/l. Observando o quadro 5.2 e a figura 6, que ilustra a classificação das águas subterrâneas no município, verifica-se a predominância de água salgada em 87,50% dos poços analisados.

Quadro 5.2 – Qualidade das águas subterrâneas no município conforme a situação do poço

Qualidade da água	Em Uso	Não Instalado	Paralisado
Salobra	-	1	-
Salina	3	1	3
Total	3	2	3

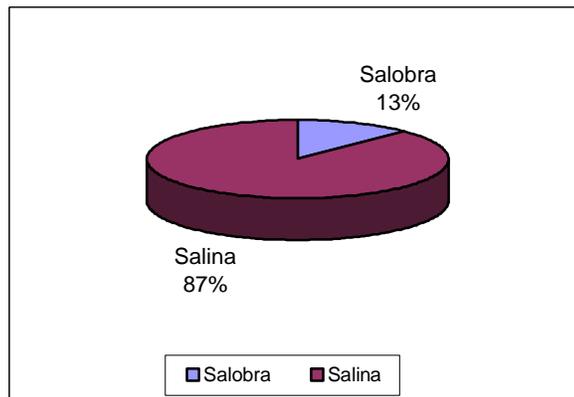


Figura 6 – Qualidade das águas subterrâneas do município.

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A análise dos dados referentes ao cadastramento de pontos d'água executado no município permitiu estabelecer as seguintes conclusões e recomendações:

- Dos **42** pontos d'água cadastrados, apenas **15** (35,70%) encontram-se *em operação* e **05** (11,90%) foram descartados (*abandonados*) por estarem secos ou obstruídos. Dos **22** pontos restantes (52,40%), **11** encontram-se *não instalados*, sendo 01 por razões indefinidas e 10 por falta de energia elétrica e **11** *paralisados*, 10 por problemas com o equipamento e 01 para uso estratégico. Estes poços representam uma reserva potencial, que pode vir a reforçar o abastecimento no município se, após uma análise técnica apurada, forem considerados aptos à recuperação e/ou instalação. Cabe à administração municipal promover ou articular o processo de análise desses poços, podendo aumentar substancialmente a oferta hídrica no município.
- Apesar de **todos** os pontos d'água que tiveram amostras analisadas apresentarem águas salobras (11,10%) ou salgadas (88,90%), por se encontrarem dentro do domínio fissural, existem no município **08** dessalinizadores (19,00% do total de poços), dos quais 01 encontrava-se abandonado, 01 em fase de instalação, 04 paralisados e *apenas* 02 em operação normal, todos em poços públicos, evidenciando a necessidade de uma urgente intervenção do poder público, principalmente no que concerne aos poços comunitários, visando a instalação e a recuperação dos dessalinizadores, para melhoria da qualidade da água oferecida à população e redução dos riscos à saúde existentes.
- Poços paralisados ou não instalados em virtude da alta salinidade e que possam ter uso comunitário, também devem ser analisados em detalhe (vazão, análise físico-química, nº de famílias atendidas, etc) para verificação da viabilidade da instalação de equipamentos de dessalinização;
- Com relação ao item anterior, deve ser analisada a possibilidade de treinamento de moradores das proximidades dos poços, para manutenção de bombas e dessalinizadores em caso de pequenos defeitos, ou ainda, para serem os responsáveis por fazer a comunicação à Prefeitura Municipal, em caso de problemas mais graves, para que sejam tomadas ou articuladas as medidas cabíveis.
- Importante chamar a atenção para o lançamento inadequado dos rejeitos dos dessalinizadores (geralmente direto ao solo). É necessário que as prefeituras se empenhem no sentido de dotar os poços equipados com dessalinizadores, de um receptáculo adequado, evitando a poluição do aquífero e a salinização do solo.
- Todos os poços deveriam sofrer manutenção periódica para assegurar o seu pleno funcionamento, principalmente em tempos de estiagem prolongada; por manutenção periódica entende-se um período, no mínimo anual, para retirada do equipamento do poço e sua manutenção e limpeza, além de limpeza do poço como um todo, possibilitando a recuperação ou manutenção das suas vazões originais.
- Para assegurar a boa qualidade da água, do ponto de vista bacteriológico, devem ser implantadas em todos os poços ativos e paralisados, passíveis de recuperação, medidas de proteção sanitária tais como: selo sanitário, tampa de proteção, limpeza permanente do terreno, cerca de proteção, etc. O que pode ser articulado entre a Prefeitura Municipal e a própria população beneficiária do poço. Quanto aos poços abandonados, devem ser tomadas medidas de contenção, como a colocação de tampas soldadas ou aparafusadas, visando evitar a contaminação do lençol freático por queda acidental de pequenos animais e introdução de corpos estranhos, especialmente por crianças, fato muito comum nas áreas visitadas.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO, 2000. Brasília: DNPM, v.29, 2000. 401p.

BRASIL. MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. Secretaria de Minas e Metalurgia; CPRM – Serviço Geológico do Brasil [CD ROM] **Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil, Sistema de Informações Geográficas – SIG**. Mapas na escala 1:2.500.000. Brasília: CPRM, 2001. Disponível em 04 CD's

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Geografia do Brasil. Região Nordeste**. Rio de Janeiro: SERGRAF, 1977. Disponível em 1 CD

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Mapas Base dos municípios do Estado de Alagoas**. Escalas variadas. Inédito.

LEAL, José Menezes **Inventário hidrogeológico do Nordeste. Folha nº 20 – Aracajú NE**. Recife: SUDENE, 1970. 150p.

RODRIGUES E SILVA, Fernando Barreto; SANTOS, José Carlos Pereira dos; SILVA, Ademar Barros da et al [CD ROM] **Zoneamento Agroecológico do Nordeste do Brasil: diagnóstico e prognóstico**. Recife: Embrapa Solos. Petrolina: Semi-Árido, 2000. Disponível em 1 CD

ANEXO 1

PLANILHA DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Estrela de Alagoas
Estado de Alagoas**

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Estrela de Alagoas – Estado de Alagoas**

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE S	LONGITUDE W	PONTO DE ÁGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF. (m)	VAZÃO (L/h)	SITUAÇÃO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FONTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
CU403	Xexéu	092319,4	364309,0	Poço Tubular	Publico			Abandonado	Não Equipado			
CU820	Povoado Santa Cruz	092344,1	364833,9	Poço Tubular	Publico			Em Operação	Bomba Submersa	Monofásica		
CU821	Povoado Serra do Bernardino	092439,7	364756,2	Poço Tubular	Publico			Em Operação	Bomba Submersa	Monofásica		
CU822	Povoado Renasçença	092553,9	364821,6	Poço Tubular	Publico			Abandonado	Não Equipado			
CU829	Povoado Lagoa do Exu	092554,2	364320,3	Poço Tubular	Publico			Em Operação	Bomba Submersa	Trifásica		14755,00
CU830	Sítio Pedra Vermelha	092721,7	364419,1	Poço Tubular	Publico			Em Operação	Bomba Submersa	Monofásica		
CU831	Sítio Preguiça	092726,9	364440,0	Poço Tubular	Publico			Paralisado	Não Equipado			6812,00
CU832	Sítio Preguiça	092720,0	364456,6	Poço Tubular	Publico			Paralisado	Bomba Submersa	Monofásica		10517,00
CU833	Povoado Gameleira	092439,5	364415,6	Poço Tubular	Publico			Em Operação	Bomba Submersa	Monofásica	Comunitário	
CU834	Sítio Lagoa Grande	092428,9	364433,0	Poço Tubular	Publico			Não Instalado	Bomba Submersa			
CU835	Povoado Renasçença	092558,3	364825,4	Poço Tubular	Particular			Não Instalado	Bomba Submersa			
CU836	Povoado Renasçença	092559,7	364821,0	Poço Tubular	Particular			Abandonado	Não Equipado			
CU837	Sítio Areia Branca	092631,5	364831,1	Poço Tubular	Particular			Não Instalado	Não Equipado			
CU838	Sítio Barriguda	092454,5	364622,5	Poço Tubular	Publico			Paralisado	Bomba Submersa	Monofásica		
CU839	Sítio Lagoa	092416,7	364550,5	Poço Tubular	Publico			Abandonado	Cata-vento	Eólica		
CU840	Sítio Lagoa do Mato	092416,8	364550,4	Poço Tubular	Publico			Não Instalado	Bomba Submersa			
CU841	Sítio Lagoa do Mato	092416,7	364550,7	Poço Tubular	Publico			Em Operação	Bomba Submersa	Trifásica		
CU842	Sítio Pe de Serra	092638,7	364715,0	Poço Tubular	Publico			Em Operação	Bomba Submersa	Trifásica		
CU843	Povoado Empoeirais	092630,0	364626,7	Poço Tubular	Publico			Em Operação	Bomba Submersa	Trifásica	Comunitário	
CU845	Povoado Lagoa da Serra	092802,2	364549,3	Poço Tubular	Publico			Não Instalado	Não Equipado			
CU846	Povoado Lagoa da Serra	092758,5	364552,7	Poço Tubular	Publico			Paralisado	Bomba Submersa	Trifásica		
CU847	Povoado Gameleira II	092518,8	364446,1	Poço Tubular	Publico			Paralisado	Bomba Submersa	Trifásica		
CU848	Sítio Itapecuru	092849,7	364357,0	Poço Tubular	Publico			Não Instalado	Não Equipado	Trifásica		
CU849	Povoado Lagoa da Coroa	092832,5	364439,0	Poço Tubular	Publico			Em Operação	Bomba Submersa	Trifásica		
CU850	Povoado Lag da Área do Siraco	092753,1	364441,8	Poço Tubular	Publico			Não Instalado	Não Equipado			
CU851	Povoado Lag da Área do Siraco	092801,7	364429,0	Poço Tubular	Publico			Em Operação	Bomba Submersa	Trifásica	Comunitário	
CU852	Povoado Lag da Área do Siraco	092800,2	364420,0	Poço Tubular	Publico			Em Operação	Bomba Submersa	Trifásica	Comunitário	
CU853	Povoado Pilões	092053,3	364402,9	Poço Tubular	Publico			Paralisado	Não Equipado		Comunitário	14365,00
CU854	Povoado Pilões	092053,0	364402,1	Poço Tubular	Publico			Não Instalado	Bomba Submersa		Comunitário	5889,00
CU855	Povoado Jurema	091924,3	364313,7	Poço Tubular	Publico			Não Instalado	Não Equipado		Comunitário	1058,20
CU856	Sítio Logradouro da Vassoura	092155,5	364515,7	Poço Tubular	Publico			Em Operação	Bomba Submersa	Trifásica	Comunitário	10868,00
CU857	Povoado Lajeiro do Nicaceos	092107,6	364642,9	Poço Tubular	Publico			Não Instalado	Bomba Submersa	Trifásica	Comunitário	
CU858	Povoado Lajeiro do Nicaceos	092046,0	364703,2	Poço Tubular	Publico			Paralisado	Bomba Submersa	Trifásica	Comunitário	
CU859	Povoado Xexéu de Cima	092304,4	364401,5	Poço Tubular	Publico			Paralisado	Bomba Submersa	Trifásica	Comunitário	

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Estrela de Alagoas
Estado de Alagoas**

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Estrela de Alagoas – Estado de Alagoas**

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE S	LONGITUDE W	PONTO DE ÁGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF. (m)	VAZÃO (L/h)	SITUAÇÃO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FONTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
CU860	Sítio Lagoa do Porcos	092211,5	364409,3	Poço Tubular	Publico			Paralisado	Bomba Submersa	Trifásica		
CU861	Lagoa da Areia do Marianos	092134,0	364337,3	Poço Tubular	Publico			Paralisado	Bomba Submersa	Trifásica		
CU862	Sítio Lag. da Areia do Marianos	092145,7	364313,7	Poço Tubular	Publico			Não Instalado	Bomba Submersa	Trifásica		
CU863	Sítio Timbaúba	091859,1	364554,6	Poço Tubular	Publico			Em Operação	Bomba Submersa	Solar		
CU864	Sítio Casinhas	092636,7	364421,2	Poço Tubular	Publico			Em Operação	Bomba Submersa	Trifásica		
CV101	Povoado Caraiás Dantas	092620,2	364302,5	Poço Tubular	Particular			Paralisado	Bomba Submersa	Monofásica		
CV102	Caraiás Dantas	092622,5	364306,9	Poço Tubular	Publico			Em Operação	Bomba Submersa	Trifásica		8918,00
CV304	Fazenda São João	092329,4	364732,1	Poço Tubular	Particular			Abandonado	Não Equipado			

ANEXO 2

MAPA DE PONTOS D'ÁGUA