
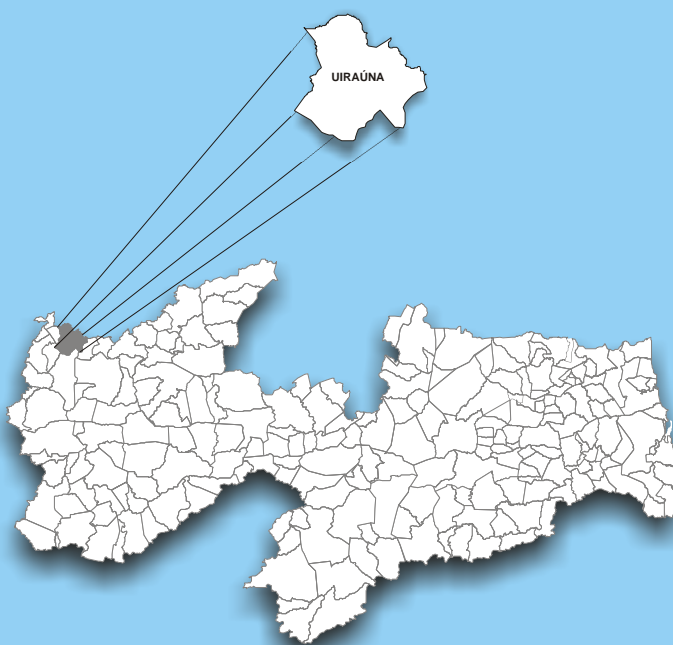


MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO MINERAL

 CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL
PRODEEM - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS




*DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
DE UIRAÚNA*

Outubro/2005

*PROJETO CADASTRO
DE FONTES DE
ABASTECIMENTO POR
ÁGUA SUBTERRÂNEA*

PARAÍBA



Secretaria de Geologia,
Mineração e Transformação Mineral

Secretaria de
Desenvolvimento Energético

Ministério de
Minas e Energia



MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Silas Rondeau Cavalcante Silva
Ministro de Estado

SECRETARIA EXECUTIVA
Nelson José Hubner Moreira
Secretário Executivo

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO
Márcio Pereira Zimmermam
Secretário

SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
Cláudio Scliar
Secretário

PROGRAMA LUZ PARA TODOS
Aurélio Pavão
Diretor

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
ENERGÉTICO DOS ESTADOS E
MUNICÍPIOS
PRODEEM
Luiz Carlos Vieira
Diretor

Serviço Geológico do Brasil – CPRM

Agamenon Sérgio Lucas Dantas
Diretor-Presidente

José Ribeiro Mendes
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial

Manoel Barretto da Rocha Neto
Diretor de Geologia e Recursos Minerais

Ávaro Rogério Alencar Silva
Diretor de Administração e Finanças

Fernando Pereira de Carvalho
Diretor de Relações Institucionais e
Desenvolvimento

Frederico Cláudio Peixinho
Chefe do Departamento de Hidrologia

Fernando Antonio Carneiro Feitosa
Chefe da Divisão de Hidrogeologia e Exploração

Ivanaldo Vieira Gomes da Costa
Superintendente Regional de Salvador

José Wilson de Castro Temáteo
Superintendente Regional de Recife

Hébio Pereira
Superintendente Regional de Belo Horizonte

Darlan Filgueira Maciel
Chefe da Residência de Fortaleza

Francisco Batista Teixeira
Chefe da Residência Especial de Teresina

Ministério de Minas e Energia
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Programa Luz Para Todos
Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios - PRODEEM
Serviço Geológico do Brasil - CPRM
Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial

**PROJETO CADASTRO DE FONTES DE ABASTECIMENTO POR
ÁGUA SUBTERRÂNEA
ESTADO DE PARÁIBA**

DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA

ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

Breno Augusto Beltrão
Franklin de Moraes
João de Castro Mascarenhas
Jorge Luiz Fortunato de Miranda
Luiz Carlos de Souza Junior
Vanildo Almeida Mendes

Recife
Setembro/2005

COORDENAÇÃO GERAL

Frederico Cláudio Peixinho - DEHID

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Fernando Antônio C. Feitosa - DIHEXP

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

José Emílio C. de Oliveira - DIHEXP

APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Sara Maria Pinotti Benvenuti-DIHEXP

COORDENAÇÃO REGIONAL

Jaime Quintas dos S. Colares - REFO
Francisco C. Lages C. Filho - RESTE
João Alfredo C. L. Neves - SUREG-RE
João de Castro Mascarenhas - SUREG-RE
José Alberto Ribeiro - REFO
José Carlos da Silva - SUREG-RE
Luiz Fernando C. Bomfim - SUREG-SA
Oderson A. de Souza Filho - REFO

EQUIPE TÉCNICA DE CAMPO

SUREG-RE

Ari Teixeira de Oliveira
Breno Augusto Beltrão
Cícero Alves Ferreira
Cristiano de Andrade Amaral
Dunaldson Eliezer G. A. da Rocha
Franklin de Moraes
Frederico José Campelo de Souza
Jardo Caetano dos Santos
João de Castro Mascarenhas
Jorge Luiz Fortunato de Miranda
José Wilson de Castro Temoteo
Luiz Carlos de Souza Júnior
Manoel Julio da Trindade G. Galvão
Saulo de Tarso Monteiro Pires
Sérgio Monthezuma Santoianni Guerra
Simeones Néri Pereira
Valdecílio Galvão Duarte de Carvalho
Vanildo Almeida Mendes

SUREG-SA

Edmilson de Souza Rosas
Edvaldo Lima Mota
Hermínio Brasil Vilaverde Lopes
João Cardoso Ribeiro M. Filho
José Cláudio Viegas
Luis Henrique Monteiro Pereira
Pedro Antônio de Almeida Couto
Vânia Passos Borges

SUREG-BH

Angélica Garcia Soares
Eduardo Jorge Machado Simões
Ely Soares de Oliveira
Haroldo Santos Viana
Reynaldo Murilo D. Alves de Brito

REFO

Ángelo Trévia Vieira
Felicíssimo Melo
Francisco Alves Pessoa
Jáder Parente Filho
José Roberto de Carvalho Gomes
Liano Silva Veríssimo
Luiz da Silva Coelho
Robério Bão de Aguiar

RESTE

Antonio Reinaldo Soares Filho
Carlos Antônio Luz
Cipriano Gomes Oliveira
Heinz Alfredo Trein
Ney Gonzaga de Souza

EM DESTAQUE

Almir Araújo Pacheco - SUREG-BE
Ana Cláudia Vieiro - SUREG-PA
Bráulio Robério Caye - SUREG-PA
Carlos J. B. Aguiar - SUREG-MA
Geraldo de B. Pimentel - SUREG-PA
Paulo Pontes Araújo - SUREG-BE
Tomás Edson Vasconcelos - SUREG-GO

RECENSEADORES

Acácio Ferreira Júnior
Adriana de Jesus Felipe
Aleron Faliéri Suarez
Almir Gomes Freire - CPRM
Ângela Aparecida Pezzuti
Antonio Celso R. de Melo - CPRM
Antonio Edilson Pereira de Souza
Antonio Jean Fontenele Menezes
Antonio Manoel Marciano Souza
Antonio Marques Honorato
Armando Arruda C. Filho - CPRM
Carlos A. Gões de Almeida - CPRM
Celso Viana Marciel
Cícero René de Souza Barbosa
Cláudio Marcio Fonseca Vilhena
Claudionor de Figueiredo
Cleiton Pierre da Silva Viana
Cristiano Alves da Silva
Edivaldo Fateicha - CPRM
Eduardo Benevides de Freitas
Eduardo Fortes Crisóstomos
Eliomar Coutinho Barreto
Emanuel de Almeida Leão
Emerson Garret Menor
Emicles Pereira C. de Souza
Érika Pecconnick Ventura
Erval Manoel Linden - CPRM
Ewerton Torres de Melo
Fábio de Andrade Lima
Fábio de Souza Pereira
Fábio Luiz Santos Faria
Francisco Augusto A. Lima
Francisco Edson Alves Rodrigues
Francisco Ivanir Medeiros da Silva
Francisco José Vasconcelos Souza
Francisco Lima Aguiar Junior
Francisco Pereira da Silva - CPRM
Frederico Antonio Araújo Menezes
Geancarlo da Costa Viana
Genivaldo Ferreira de Araújo
Gustavo Lira Meyer
Haroldo Brito de Sá
Henrique Cristiano C. Alencar
Jamile de Souza Ferreira
Jaqueline Almeida de Souza
Jefté Rocha Holanda
João Carlos Fernandes Cunha
João Luis Alves da Silva
Joelza de Lima Enães
Jorge Hamilton Quidute Goes
José Carlos Lopes - CPRM
Joselito Santiago Lima
Josemar Moura Bezerril Junior
Julio Vale de Oliveira
Kênia Nogueira Diógenes
Marcos Aurélio C. de Gás Filho
Matheus Medeiros Mendes Carneiro
Michel Pinheiro Rocha
Narcelya da Silva Araújo
Nicácia Débora da Silva
Oscar Rodrigues Acioly Júnior
Paula Francinete da Silveira Baia
Paulo Eduardo Melo Costa
Paulo Fernando Rodrigues Galindo
Pedro Hermano Barreto Magalhães
Raimundo Correa da Silva Neto
Ramiro Francisco Bezerra Santos
Raul Frota Gonçalves

Saulo Moreira de Andrade - CPRM
Sérvulo Fernandez Cunha
Thiago de Menezes Freire
Valdirene Carneiro Albuquerque
Vicente Calixto Duarte Neto - CPRM
Vilmar Souza Leal - CPRM
Wagner Ricardo R. de Alkimim
Walter Lopes de Moraes Junior

TEXTO

ORGANIZAÇÃO

Breno Augusto Beltrão
Franklin de Moraes
João de Castro Mascarenhas
Jorge Luiz Fortunato de Miranda
Luiz Carlos de Souza Júnior
Vanildo Almeida Mendes

CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS

Breno Augusto Beltrão
João de Castro Mascarenhas
Luiz Carlos de Souza Júnior
Thiago Albuquerque Souza

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS

Breno Augusto Beltrão
Liliane Assunção Serra Ramos Campos
Maria Lúcia Acioly Beltrão
Thiago Albuquerque Souza

FIGURAS ILUSTRATIVAS

Aloizio da Silva Leal
Fabiane de Andrade Lima Amorim Albino
Jaqueline Pontes de Lima
Núbia Chaves Guerra
Waldir Duarte Costa Filho

MAPAS DE PONTOS D'ÁGUA

Carolina Barbosa de Lima
Maria Carolina da Motta Agra
Robson de Carlo Silva

BANCO DE DADOS

Desenvolvimento dos Sistemas

Josias Barbosa de Lima
Ricardo César Bustillos Villafan

Coordenação

Francisco Edson Mendonça Gomes

Administração

Ervildo da Silva Mendonça

EDITORIAÇÃO ELETRÔNICA

Aline Oliveira de Lima
Fabiane de Andrade Lima Amorim Albino
Jaqueline Pontes de Lima
Miviam Gracielle de Melo Rodrigues

SUPORTE TÉCNICO DE EDITORIAÇÃO

Claudio Scheid
José Pessoa Veiga Junior
Manoel Júlio da T. Gomes Galvão

ANALISTA DE INFORMAÇÕES

Dalvanise da Rocha S. Bezerril

CPRM - Serviço Geológico do Brasil

Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea. Diagnóstico do município de Uiraúna, estado da Paraíba/ Organizado [por] João de Castro Mascarenhas, Breno Augusto Beltrão, Luiz Carlos de Souza Junior, Franklin de Moraes, Vanildo Almeida Mendes, Jorge Luiz Fortunato de Miranda. Recife: CPRM/PRODEEM, 2005.

10 p. + anexos

" Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, estado da Paraíba

1. Hidrogeologia - Paraíba - Cadastros. 2. Água subterrânea - Paraíba - Cadastros. I. Mascarenhas, João de Castro org. II. Beltrão, Breno Augusto org. III. Souza Júnior, Luiz Carlos de org. IV. Moraes, Franklin de. org. V. Mendes, Vanildo Almeida org. VI. Miranda, Jorge Luiz Fortunato de org. VII. Tulo.

CDD 551.49098133

APRESENTAÇÃO

A CPRM – Serviço Geológico do Brasil, cuja missão é gerar e difundir conhecimento geológico e hidrológico básico para o desenvolvimento sustentável do Brasil, desenvolve no Nordeste brasileiro, para o Ministério de Minas e Energia, ações visando o aumento da oferta hídrica, que estão inseridas no Programa de Água Subterrânea para a Região Nordeste, em sintonia com os programas do governo federal.

Executado por intermédio da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial, desde o início o programa é orientado para uma filosofia de trabalho participativa e interdisciplinar e, atualmente, para fomentar ações direcionadas para inclusão social e redução das desigualdades sociais, priorizando ações integradas com outras instituições, visando assegurar a ampliação dos recursos naturais e, em particular, dos recursos hídricos subterrâneos, de forma compatível com as demandas da região nordestina.

É neste contexto que está sendo executado o Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea, localizado no semi-árido do Nordeste, que engloba os estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Embora com múltiplas finalidades, este projeto visa atender diretamente as necessidades do PRODEEM, no que se refere à indicação de poços tubulares em condições de receber sistemas de bombeamento por energia solar.

Assim, esta contribuição técnica de significado alcance social do Ministério de Minas e Energia, em parceria com a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral e com o Serviço Geológico do Brasil, servirá para dar suporte aos programas de desenvolvimento da região, com informações consistentes e atualizadas e, sobretudo, dará subsídios ao Programa Fome Zero, no tocante às ações efetivas para o abastecimento público e ao combate à fome das comunidades sertanejas do semi-árido nordestino.

José Ribeiro Mendes
Diretor de Hidrologia e Gestão Territorial
CPRM – Serviço Geológico do Brasil

APRESENTAÇÃO

1. INTRODUÇÃO	1
2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA	1
3. METODOLOGIA	2
4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA	2
4.1 - LOCALIZAÇÃO E ACESSO	2
4.2 - ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS	3
4.3 - ASPECTOS FISIAGRÁFICOS	3
4.4 - GEOLOGIA	4
5. ÁGUAS SUPERFICIAIS	4
6. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS - DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS	5
6.1 - ASPECTOS QUALITATIVOS	8
7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	9
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10

ANEXOS

- 1 - PLANILHAS DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO**
- 2 - MAPA DE PONTOS DE ÁGUA**
- 3 - ARQUIVO DIGITAL - CD ROM**

1. INTRODUÇÃO

O Polígono das Secas apresenta um regime pluviométrico marcado por extrema irregularidade de chuvas, no tempo e no espaço. Nesse cenário, a escassez de água constitui um forte entrave ao desenvolvimento socioeconômico e, até mesmo, à subsistência da população. A ocorrência cíclica das secas e seus efeitos catastróficos são por demais conhecidos e remontam aos primórdios da história do Brasil.

Esse quadro de escassez poderia ser modificado em determinadas regiões, através de uma gestão integrada dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Entretanto, a carência de estudos de abrangência regional, fundamentais para a avaliação da ocorrência e da potencialidade desses recursos, reduz substancialmente as possibilidades de seu manejo, inviabilizando uma gestão eficiente. Além disso, as decisões sobre a implementação de ações de convivência com a seca exigem o conhecimento básico sobre a localização, caracterização e disponibilidade das fontes de água superficiais e subterrâneas.

Para um efetivo gerenciamento dos recursos hídricos, principalmente num contexto emergencial, como é o caso das secas, merece atenção a utilização das fontes de abastecimento de água subterrânea, pois esse recurso pode tornar-se significativo no suprimento hídrico da população e dos rebanhos. Neste sentido, um fato preocupante é o desconhecimento generalizado, em todos os setores, tanto do número, quanto da situação das captações existentes, fato este agravado quando se observa a grande quantidade de captações de água subterrânea no semi-árido, principalmente em rochas cristalinas, que se encontram desativadas e/ou abandonadas por problemas de pequena monta, em muitos casos passíveis de serem solucionados com ações corretivas de baixo custo.

Para suprir as necessidades das instituições e demais segmentos da sociedade atuantes na região nordestina, no atendimento à população quanto à garantia de oferta hídrica, principalmente nos momentos críticos de estiagem, a CPRM está executando o **Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea** em consonância com as diretrizes do Governo Federal e dos propósitos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia.

Este Projeto tem como objetivo a realização do cadastro de todos os poços tubulares, poços escavados representativos e fontes naturais, em uma área de 722.000 km² da região Nordeste do Brasil, excetuando-se as áreas urbanas das regiões metropolitanas.

2. ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do projeto de cadastramento (figura 1) estende-se pelos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.

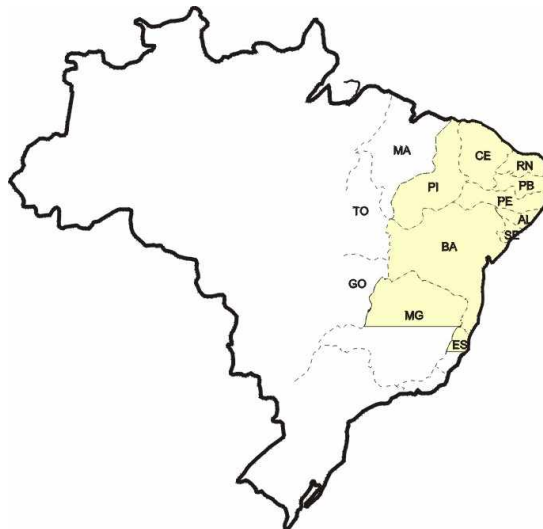


Figura 1 – Área de abrangência do Projeto

3. METODOLOGIA

O planejamento operacional para a realização desse projeto teve como base a experiência da CPRM nos projetos de cadastramento de poços dos estados do Ceará e Sergipe, executados com sucesso em 1998 e 2001, respectivamente.

Os trabalhos de campo foram executados por microrregião, com áreas variando de 15.000 a 25.000 km². Cada área foi levantada por uma equipe coordenada por dois técnicos da CPRM e composta, em média, de seis recenseadores, na maioria estudantes de nível superior dos cursos de Geologia e Geografia, selecionados e treinados pela CPRM.

O trabalho contemplou o cadastramento das fontes de abastecimento por água subterrânea (poços tubulares, poços escavados e fontes naturais), com determinação das coordenadas geográficas pelo uso do GPS (*Global Positioning System*) e obtenção de todas as informações possíveis de serem coletadas através de uma visita técnica (caracterização do poço, instalações, situação da captação, dados operacionais, qualidade da água, uso da água e aspectos ambientais, geológicos e hidrológicos).

Os dados coletados foram repassados sistematicamente à Divisão de Hidrogeologia e Exploração da CPRM, em Fortaleza - Ceará para, após rigorosa análise, alimentarem um banco de dados. Esses dados, devidamente consistidos e tratados, permitiram a elaboração de um mapa de pontos d'água, para cada um dos municípios inseridos na área de atuação do Projeto, cujas informações são complementadas por esta nota explicativa, visando um fácil manuseio e uma compreensão acessível aos diferentes usuários.

Na elaboração dos mapas de pontos d'água, foram utilizados como base cartográfica, os mapas municipais estatísticos em formato digital do IBGE (Censo 2000), elaborados a partir das cartas topográficas da SUDENE e DSG – escala 1:100.000, sobre os quais foram colocados os dados referentes aos poços e fontes naturais contidos no banco de dados. Os trabalhos de arte final e impressão dos mapas foram realizados com o aplicativo *CorelDraw*. A base estadual com os limites municipais foi cedida pelo IBGE.

Há municípios em que ocorrem alguns casos de poços plotados fora dos limites do mapa municipal. Tais casos ocorrem devido à imprecisão nos traçados desses limites, seja pela pequena escala do mapa fonte utilizado no banco de dados (1:250.000), seja por problemas ainda existentes na cartografia estadual, ou talvez devido a informações incorretas prestadas aos recenseadores ou, simplesmente, erro na obtenção das coordenadas.

Além desse produto impresso, todas as informações coligidas estão disponíveis em meio digital, através de um CD ROM, permitindo a sua contínua atualização.

4. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA

4.1 - Localização e Acesso

O município de **Uiraúna** está localizado na região Oeste da Paraíba, limitando-se ao Sul com São João do Rio do Peixe e Poço de José de Moura, a Leste Vieirópolis, a Oeste Santarém e a Norte com Luís Gomes no Estado do Rio Grande do Norte. Ocupa uma área de 261,6 km², inserida nas folhas Souza (SB.24-Z-A-V) e Orós (SB.24-Z-A-I), escala 1:100.000, editadas pelo MINTER/SUDENE em 1972. Os limites do município podem ser observados no Mapa de Recursos Minerais do Estado da Paraíba, na escala 1:500.000, resultante do convênio CPRM/CDRM, publicado em 2002. A sede municipal apresenta uma altitude de 300m e coordenadas geográficas de 38° 24' 43" longitude oeste e 06° 31' 04" de latitude sul.

O acesso a partir de João Pessoa é feito através da BR-230 até Aparecida onde toma-se a PB-359, percorrendo-se cerca de 30 km até a sede municipal, a qual dista cerca de 464,1 km da capital (vide fig. 2).

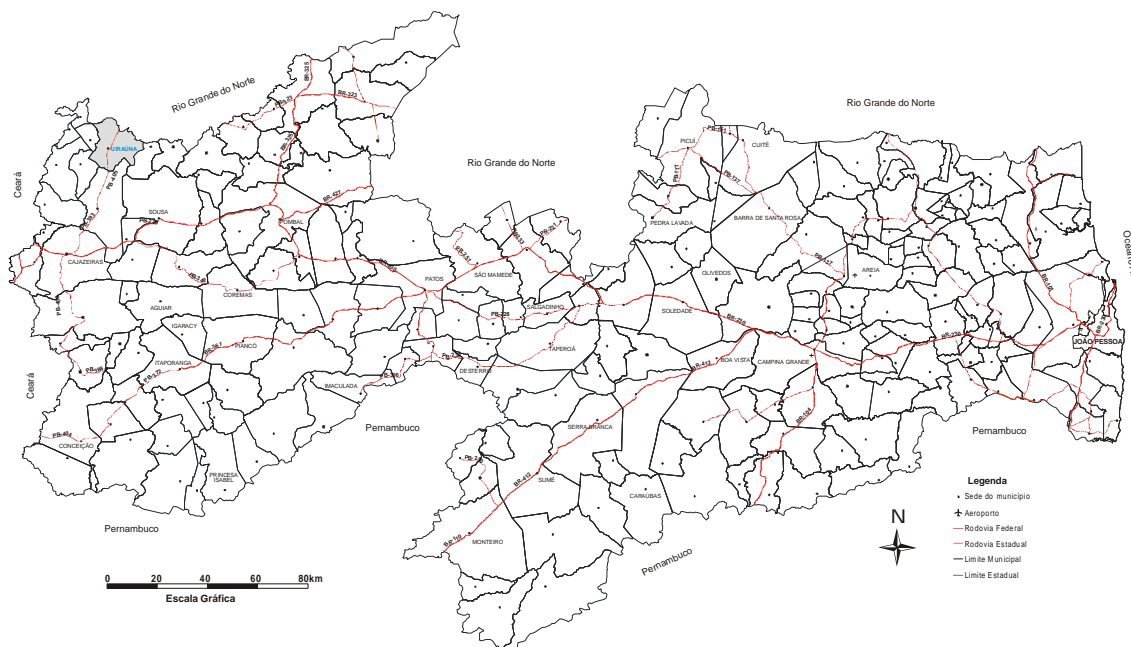


Figura 2 – Mapa de acesso rodoviário

4.2 - Aspectos Socioeconômicos

O município foi criado pela lei nº 972 de 02 de Dezembro de 1952 e instalado no dia 27 de Dezembro de 1953. De acordo com último censo do IBGE, a comunidade possui uma população de 13.681 habitantes, dos quais 6.581 são homens e 7.100 mulheres, da população total residente o número de alfabetizados com idade igual ou superior a 10 anos é de 7746 o que corresponde a uma taxa de alfabetização de 68,6%. A cidade contém cerca de 3.421 domicílios particulares e permanentes, destes 2.306 possuem esgotamento sanitário, 2.150 são abastecidos pela rede geral de água e 1.726 dispõem de sistema de coleta de lixo. No setor de saúde o serviço é prestado por 13 unidades ambulatoriais e 03 hospitais com 49 leitos. A educação conta com o concurso de 39 estabelecimentos de ensino fundamental e 03 colégios de ensino médio. A agropecuária, seguida do comércio constituem as principais atividades econômicas da comunidade. O total de empresas atuantes com CNPJ são em número de 92, dispondo ainda de 01 agência bancaria. Para atividades culturais, e de lazer a cidade conta com 01 biblioteca pública, associações recreativas, museus, clubes, banda de música e 01 ginásio poliesportivo. A Justiça dispõe de Juizado de Pequenas Causas e Conselho Tutelad.

4.3 - Aspectos Fisiográficos

Em termos climatológicos o município acha-se inserido no denominado “Polígono das Secas”, constituindo um tipo semi-árido quente e seco, segundo a classificação de Koppen (1956). As temperaturas são elevadas durante o dia, amenizando a noite, com variações anuais dentro de um intervalo 23 a 30º C, com ocasionais picos mais elevados, principalmente durante a estação seca. O regime pluviométrico, além de baixo é irregular com médias entre 400 a 600 mm/ano. Devido às oscilações dos fatores climáticos, podem ocorrer variações com valores para cima ou para baixo do intervalo referenciado. No geral, caracteriza-se pela presença de apenas 02 estações: a seca que constitui o verão, cujo clímax é de Setembro a Dezembro e a chuvosa denominada pelo sertanejo de inverno, restrito a um período de 3 a 4 meses por ano.

A vegetação é de pequeno porte, típica de caatinga xerofítica, onde se destaca a presença de cactáceas, arbustos e árvores de pequeno a médio porte.

Os solos são resultantes da desagregação e decomposição das rochas cristalinas do embasamento, sendo em sua maioria do tipo Podzólico Vermelho-Amarelo de composição arenosa-argilosa, tendo-se localmente latossolos e porções restritas de solos de aluvião.

A rede de drenagem é do tipo intermitente e seu padrão predominantemente dentrítico. Devido à existência de fraturas geológicas, mostra variações para retangular e angular. Os riachos e demais cursos d' água que drenam a área, constituem afluentes da denominada Bacia do Rio do Peixe.

O relevo acha-se incluso na denominada "Planície Sertaneja", a qual constitui um extenso pediplano arrasado, durante o Ciclo Paraguaçu de King (1956), onde localmente destacam-se elevações residuais alongadas e alinhadas com o "trend" da estrutura geológica regional.

4.4 - Geologia

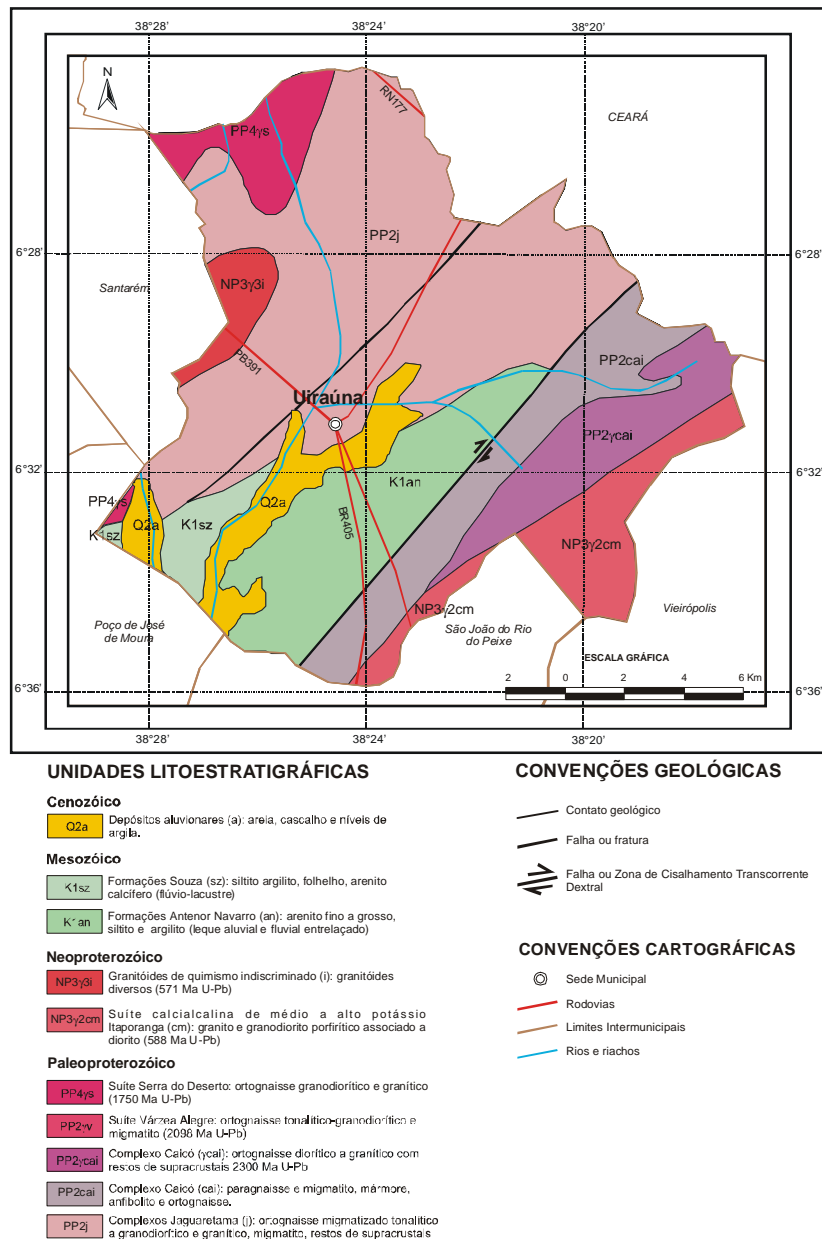


Figura 3 – Mapa Geológico

5 ÁGUAS SUPERFICIAIS

O município de **Uiraúna** encontra-se inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Piranhas, sub-bacia do Rio do Peixe.

Seus principais tributários são: o Rio do Peixe e os riachos: Santa Umbelina, Morto e do Mato, além do córrego do Mulungu.

Os principais corpos de acumulação são os açudes: das Areias, dos Caboclos, do Quino e as lagoas: Arrojada, do Zédos Passos e do Agreste.

Todos os cursos d'água têm regime de escoamento Intermitente e o padrão de drenagem é o dendrítico.

6. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS- DIAGNÓSTICO DOS POÇOS CADASTRADOS

O levantamento realizado no município registrou a existência de 119 pontos d'água, sendo todos poços tubulares, conforme mostra a fig.6.1.

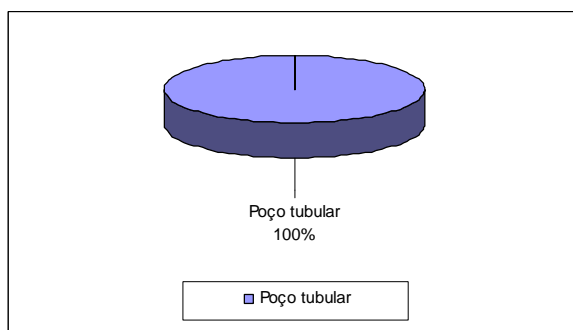


Fig.6.1 –Tipos de pontos d'água cadastrados no município

Com relação à propriedade dos terrenos onde estão localizados os pontos d'água cadastrados, podemos ter: terrenos públicos, quando os terrenos forem de serventia pública e, particulares, quando forem de uso privado. Conforme ilustrado na fig.6.2, existem 21 pontos d'água em terrenos públicos, 21 em terrenos particulares e 01 ponto não teve a propriedade definida.

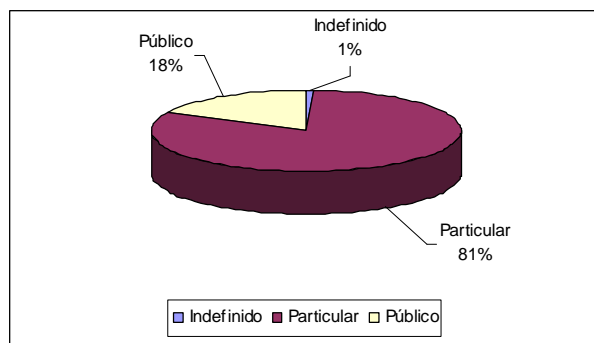


Fig.6.2 –Natureza da propriedade dos terrenos onde existem poços tubulares.

Quanto ao tipo de abastecimento a que se destina a água, os pontos cadastrados foram classificados em: comunitários, quando atendem a várias famílias e, particulares, quando atendem apenas ao seu proprietário. A fig.6.3 mostra que 28 pontos d'água destinam-se ao atendimento comunitário, 43 ao atendimento particular e 48 pontos não tiveram a finalidade do abastecimento definida.

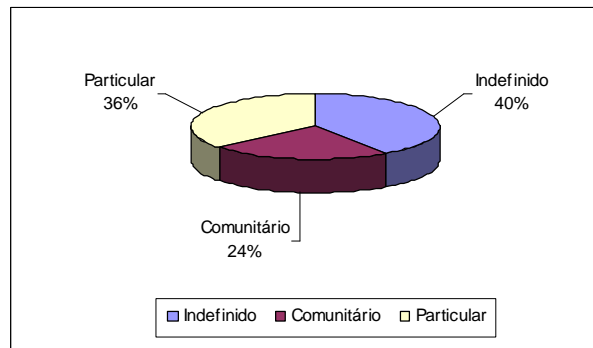


Fig.6.3 –Finalidade do abastecimento dos poços.

Quatro situações distintas foram identificadas na data da visita de campo: *poços em operação*, *paralisados*, *não instalados* e *abandonados*. Os *poços em operação* são aqueles que funcionavam normalmente. Os *paralisados* estavam sem funcionar temporariamente devido a problemas relacionados à manutenção ou quebra de equipamentos. Os *não instalados* representam aqueles poços que foram perfurados, tiveram um resultado positivo, mas não foram ainda equipados com sistemas de bombeamento e distribuição. E por fim, os *abandonados*, que incluem poços secos e poços obstruídos, representam os poços que não apresentam possibilidade de produção.

A situação dessas obras, levando-se em conta seu caráter público ou particular, é apresentada em números absolutos no quadro 6.1 e em termos percentuais na fig.6.4.

Quadro 6.1 –Situação dos poços cadastrados conforme a finalidade do uso

Natureza do Poço	Abandonado	Em Operação	Não Instalado	Paralisado	Indefinido
Comunitário	-	23	1	4	-
Particular	-	35	-	8	-
Indefinido	6	25	10	7	-
Total	6	83	11	19	-

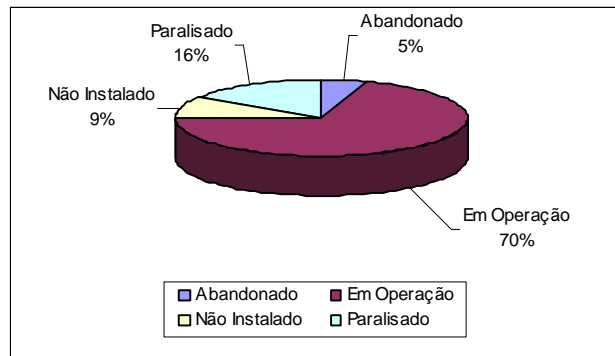


Fig.6.4 –Situação dos poços cadastrados

Em relação ao uso da água, 33% dos pontos cadastrados são destinados ao uso doméstico primário (água de consumo humano para beber); 30% são utilizados para o uso doméstico secundário (água de consumo humano para uso geral); 04% para agricultura; 12% para outros usos e 21% para dessedentação animal, conforme mostra a fig.6.5.

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Uiraúna
Estado da Paraíba**

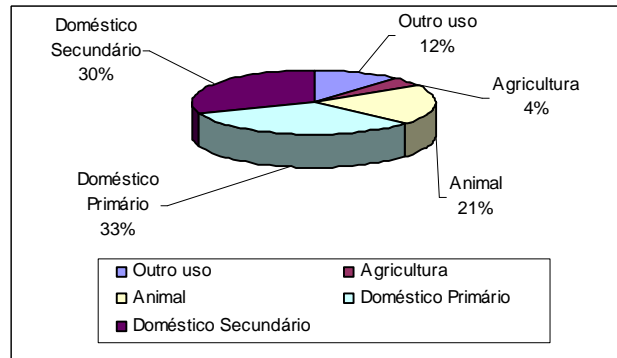


Fig.6.5 –Uso da água

A fig.6.6 mostra a relação entre os poços tubulares atualmente em operação e os poços inativos (paralisados e não instalados) que são passíveis de entrar em funcionamento.

Verificou-se a existência de 25 poços particulares e 04 públicos não instalados ou paralisados e, portanto, passíveis de entrar em funcionamento, podendo vir a somar suas descargas àquelas dos 83 poços que estão em operação.

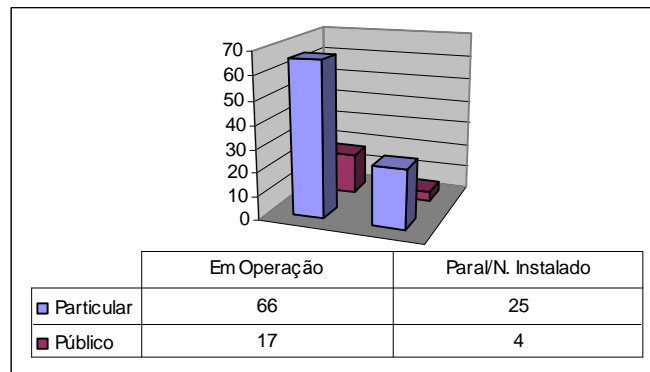


Fig.6.6 –Relação entre poços em uso e desativados

Com relação à fonte de energia utilizada nos sistemas de bombeamento dos poços, a fig.6.7 mostra que 79 poços utilizam energia elétrica, sendo 62 particulares e 17 públicos, enquanto 12 poços utilizam outras formas de energia, sendo 09 particulares e 03 públicos.

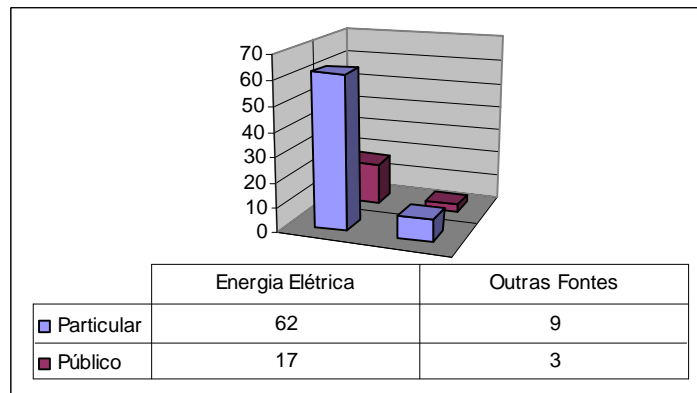


Fig. 6.7 –Tipo de energia utilizada no bombeamento d' água

6.1 - Aspectos Qualitativos

Com relação à qualidade das águas dos pontos cadastrados, foram realizadas *in loco* medidas de condutividade elétrica, que é a capacidade de uma substância conduzir a corrente elétrica estando diretamente ligada ao teor de sais dissolvidos sob a forma de íons.

Na maioria das águas subterrâneas naturais, a condutividade elétrica multiplicada por um fator, que varia entre 0,55 a 0,75, gera uma boa estimativa dos sólidos totais dissolvidos (STD) na água. Para as águas subterrâneas analisadas, a condutividade elétrica multiplicada pelo fator 0,65 fornece o teor de sólidos dissolvidos.

Conforme a Portaria nº 1.469/FUNASA, que estabelece os padrões de potabilidade da água para consumo humano, o valor máximo permitido para os sólidos dissolvidos (STD) é 1000 mg/l. Teores elevados deste parâmetro indicam que a água tem sabor desagradável, podendo causar problemas digestivos, principalmente nas crianças, e danifica as redes de distribuição.

Para efeito de classificação das águas dos pontos cadastrados no município, foram considerados os seguintes intervalos de STD (Sólidos Totais Dissolvidos):

0 a 500 mg/l	água doce
501 a 1.500 mg/l	água salobra
> 1.500 mg/l	água salgada

Foram coletadas e analisadas amostras de 102 pontos d'água. Os resultados das análises mostraram valores oscilando de 281,45 e 7098,00 mg/l, com valor médio de 1189,16 mg/l. Observando o quadro 6.2 e a fig.6.8, que ilustra a classificação das águas subterrâneas no município, verifica-se a predominância de água salobra em 77% dos pontos amostrados.

Quadro 6.2 – Qualidade das águas subterrâneas no município conforme a situação do poço

Qualidade da água	Em Uso	Não Instalado	Paralisado	Indefinido	Total
Doce	3	1	1	-	5
Salobra	64	7	6	2	79
Salina	11	-	6	1	18
Total	78	8	13	3	102

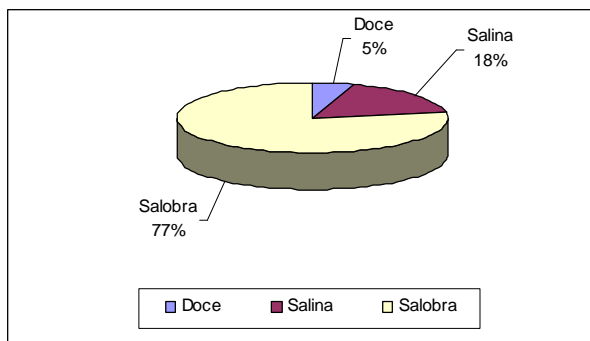


Fig. 6.8 – Qualidade das águas subterrâneas do município.

7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A análise dos dados referentes ao cadastramento de pontos d'água executado no município permitiu estabelecer as seguintes conclusões:

- A situação atual dos poços tubulares existentes no município é apresentada no quadro 7.1 a seguir:

Quadro 7.1 – Situação atual dos poços cadastrados no município.

Natureza do Poço	Abandonado	Em Operação	Não Instalado	Paralisado	Indefinido	Total
Público	-	17 (81%)	1 (5%)	3 (14%)	-	21 (18%)
Particular	6 (6%)	66 (68%)	10 (10%)	15 (15%)	-	97 (82%)
Indefinido	-	-	-	1 (100%)	-	1 (1%)
Total	6 (5%)	83 (70%)	11 (9%)	19 (16%)	-	119 (100%)

- Os 119 pontos d'água cadastrados estão assim distribuídos: todos poços tubulares, sendo que 83 encontram-se em operação e 06 foram descartados (abandonados) por estarem secos ou obstruídos. Os 30 pontos restantes incluem os *não instalados* e os *paralisados*, por motivos os mais diversos. Estes poços representam uma reserva potencial substancial, que pode vir a reforçar o abastecimento no município se, após uma análise técnica apurada, forem considerados aptos à recuperação e/ou instalação. Cabe à administração municipal promover ou articular o processo de análise desses poços, podendo aumentar substancialmente a oferta hídrica no município.
- Foram feitas análises em 102 amostras d'água, tendo 05 apresentando água doce e, 97, águas salobras ou salinas, evidenciando a necessidade de uma urgente intervenção do poder público, principalmente no que concerne aos poços comunitários, visando a instalação de dessalinizadores, para melhoria da qualidade da água oferecida à população e redução dos riscos à saúde existentes.
- Poços paralisados ou não instalados em virtude da alta salinidade e que possam ter uso comunitário, também devem ser analisados em detalhe (vazão, análise físico-química, nº de famílias atendidas, etc) para verificação da viabilidade da instalação de equipamentos de dessalinização.
- Deve ser analisada a possibilidade de treinamento de moradores das proximidades dos poços, para manutenção de bombas e dessalinizadores em caso de pequenos defeitos, ou ainda, para serem os responsáveis por fazer a comunicação à Prefeitura Municipal, em caso de problemas mais graves, para que sejam tomadas ou articuladas as medidas cabíveis.
- Importante chamar a atenção para o lançamento inadequado dos rejeitos dos dessalinizadores (geralmente direto no solo). É necessário que as prefeituras se empenhem no sentido de dotar os poços equipados com dessalinizadores, de um receptáculo adequado, evitando a poluição do aquífero e a salinização do solo.
- Todos os poços devem ser submetidos a manutenção periódica para assegurar o seu pleno funcionamento, principalmente em tempos de estiagem prolongada. Por manutenção periódica entende-se um período, no mínimo anual, para retirada de equipamento do poço e sua manutenção e limpeza, além de limpeza do poço como um todo, possibilitando a recuperação ou manutenção das suas vazões originais.
- Para assegurar a boa qualidade da água, do ponto de vista bacteriológico, devem ser implantadas em todos os poços ativos e paralisados, possíveis de recuperação, medidas de proteção sanitária tais como: selo sanitário, tampa de proteção, limpeza permanente do terreno, cerca de proteção, etc. O que pode ser articulado entre a Prefeitura Municipal e a própria população beneficiária do poço.
- Quanto aos poços abandonados, devem ser tomadas medidas de contenção, como a colocação de tampas soldadas ou aparafusadas, visando evitar a contaminação do lençol freático, provocada pela queda acidental de pequenos animais e/ou pela introdução de corpos estranhos, especialmente os colocados por crianças, um fato muito comum nas áreas visitadas.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANUÁRIO MINERAL BRASILEIRO, 2000. Brasília: DNPM, v.29, 2000. 401p.

BRASIL. MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA. Secretaria de Minas e Metalurgia; CPRM – Serviço Geológico do Brasil [CD ROM] **Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil, Sistema de Informações Geográficas – SIG**. Mapas na escala 1:2.500.000. Brasília: CPRM, 2001. Disponível em 04 CD's

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Geografia do Brasil. Região Nordeste**. Rio de Janeiro: SERGRAF, 1977. Disponível em 1 CD.

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. **Mapas Base dos municípios do Estado da Paraíba**. Escalas variadas. Inédito.

RODRIGUES E SILVA, Fernando Barreto; SANTOS, José Carlos Pereira dos; SILVA, Ademar Barros da et al [CD ROM] **Zoneamento Agroecológico do Nordeste do Brasil: diagnóstico e prognóstico**. Recife: Embrapa Solos. Petrolina: Semi-Árido, 2000. Disponível em 1 CD

ANEXO 1

PLANILHA DE DADOS DAS FONTES DE ABASTECIMENTO

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Uiraúna
Estado da Paraíba**

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Uiraúna – Estado da Paraíba**

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE S	LONGITUDE W	PONTO DE ÁGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF. (m)	VAZÃO (L/h)	SITUAÇÃO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FONTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
CD001	BUJARI	063254,3	382345,4	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	834,6
CD002	TIGRE	063345,0	382333,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	861,25
CD003	TIGRE	063435,4	382320,5	Poço tubular	Particular	35		Não Instalado	Não equipado		,	876,2
CD004	TIGRE	063436,6	382317,7	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado		,	568,1
CD005	TIGRE	063405,9	382357,9	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	1742
CD006	TIGRE	063418,7	382404,3	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	473,2
CD007	TIGRE	063335,5	382336,1	Poço tubular	Particular	50		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1065,4
CD008	TIGRE	063336,5	382331,0	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	740,35
CD009	TIGRE	063327,0	382332,4	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	571,35
CD010	BUJARI	063330,1	382340,9	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1123,9
CD011	BUJARI	063318,1	382303,7	Poço tubular	Particular			Paralisado	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	755,95
CD012	BUJARI	063315,8	382304,1	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	
CD013	BUJARI	063307,8	382318,1	Poço tubular	Particular			Em Operação		Monofásica	Doméstico Primário, Animal,	
CD014	BUJARI	063309,0	382324,2	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Animal,	
CD015	BUJARI	063303,8	382325,8	Poço tubular	Particular			Paralisado	Não equipado		,	
CD016	BUJARI	063303,2	382330,4	Poço tubular	Particular			Paralisado	Catavento		,	
CD017	CURUPAITY	063214,1	382354,8	Poço tubular	Particular	50		Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	698,1
CD018	CURUPAITY	063224,2	382346,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Animal, Agricultura,	874,9
CD019	CURUPAITY	063227,8	382345,7	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado		,	
CD020	CURUPAITY	063226,4	382344,7	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Agricultura,	670,15
CD021	CURUPATY	063207,4	382417,8	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	1339
CD022	CURUPAITY	063215,6	382422,5	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal, Agricultura,	582,4
CD023	BUJARI	063300,8	382348,3	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal, Agricultura,	1950
CD024	CURUPAITY	063153,2	382419,8	Poço tubular	Particular			Paralisado	Não equipado		,	830,05
CD025	CURUPAITY	063153,2	382425,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	853,45

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Uiraúna
Estado da Paraíba**

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE S	LONGITUDE W	PONTO DE ÁGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF. (m)	VAZÃO (L/h)	SITUAÇÃO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FONTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
CD026	CURUPAITY	063159,6	382412,3	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	841,1
CD027	AGRESTE	063111,8	382322,2	Poço tubular	Particular	52		Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal, Agricultura,	589,55
CD028	AGRESTE	063104,1	382303,4	Poço tubular	Público			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	616,2
CD029	AGRESTE	063059,5	382308,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	627,9
CD030	AGRESTE	063125,4	382245,2	Poço tubular	Particular			Paralisado	Não equipado		,	
CD031	AGRESTE	063124,9	382250,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	713,7
CD032	GARESTE	063048,4	382305,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal, Agricultura,	775,45
CD033	GUERRILHA	062824,9	381933,7	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	811,2
CD034	GUERRILHA	062829,6	381923,3	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	838,5
CD035	SIITO EXU	062800,9	382056,9	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba manual		Animal,	967,85
CD036	SITIO EXU	062905,1	382209,6	Poço tubular	Particular	23		Em Operação	Catavento		Doméstico Secundário, Animal, Agricultura,	2041
CD037	CANADA	062948,6	382301,3	Poço tubular	Particular	35		Paralisado	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Secundário, Animal,	
CD038	VAZANTE	062802,8	382221,0	Poço tubular	Público			Não Instalado	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	
CD039	SITIO CRUZ	062656,2	382245,0	Poço tubular	Particular			Paralisado	Catavento		Doméstico Secundário, Animal,	
CD040	SITIO SANTA CRUZ	062653,3	382235,9	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	952,9
CD041	SÍTIO BERLIM	062943,7	382342,7	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado		,	
CD042	SÍTIO BERLIM	062944,3	382343,8	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado		,	599,3
CD043	SÍTIO BERLIM	062933,6	382331,1	Poço tubular	Particular	36		Não Instalado	Não equipado		,	
CD044	UIRAÚNA - SEDE	063120,8	382453,9	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Secundário,	1488,5
CD045	UIRAÚNA - SEDE	063123,6	382452,9	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Secundário,	1488,5
CD046	UIRAÚNA - SEDE	063120,3	382438,2	Poço tubular	Particular	50		Paralisado	Não equipado		,	1839,5
CD047	UIRAÚNA - SEDE	063105,0	382409,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	659,75
CD049	UIRAÚNA - SEDE	063054,9	382448,9	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	1560
CD050	UIRAÚNA - SEDE	063101,8	382422,4	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário,	843,05
CD051	UIRAÚNA - SEDE	063105,3	382432,7	Poço tubular	Particular	30		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Secundário,	1242,2
CD052	UIRAÚNA - SEDE	063121,2	382433,3	Poço tubular	Particular	30		Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	870,35
CD163	UIRAÚNA (CENTRO)	063131,4	382454,2	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Indústria/Comércio,	620,1
CD164	UIRAÚNA (CENTRO)	063134,3	382451,7	Poço tubular	Particular	53		Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Animal, Agricultura,	562,25

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Uiraúna
Estado da Paraíba**

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE S	LONGITUDE W	PONTO DE ÁGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF. (m)	VAZÃO (L/h)	SITUAÇÃO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FONTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
CD165	UIRAUNA	063147,6	382451,0	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba submersa	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	584,35
CD166	UIRAUNA	063142,2	382451,2	Poço tubular	Particular	25		Abandonado	Não equipado			2398,5
CD167	UIRAUNA (CENTRO)	063138,7	382457,0	Poço tubular	Público			Paralisado	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Recreação,	458,25
CD168	UIRAUNA (CENTRO)	063129,0	382449,8	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal, Indústria/Comércio,	1292,2
CD169	UIRAUNA (CENTRO)	063125,7	382454,3	Poço tubular	Particular	47		Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Indústria/Comércio,	1410,5
CD170	UIRAUNA (CENTRO)	063125,5	382446,3	Poço tubular	Público	50		Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Recreação,	281,45
CD171	UIRAUNA	063126,9	382449,9	Poço tubular	Particular	35,15		Paralisado	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	2275
CD467	QUIXÁBA DE CIMA	063331,6	382102,1	Poço tubular	Particular	50		Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Agricultura,	351
CD468	QUIXÁBA DE CIMA	063324,1	382056,3	Poço tubular	Particular	36		Não Instalado	Não equipado			685,75
CD469	QUIXÁBA DE CIMA	063324,1	382056,2	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado			707,2
CD470	QUIXÁBA DE BAIXO	063259,4	382051,1	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado			557,7
CD471	QUIXÁBA DE BAIXO	063249,4	382057,2	Poço tubular	Público			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	533,65
CD472	QUIXÁBA DE BAIXO	063245,7	382100,6	Poço tubular	Particular	45		Não Instalado	Não equipado			506,35
CD473	MOÇA BRANCA	063259,9	382200,2	Poço tubular	Público			Em Operação	Catavento		Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	720,2
CD474	MOÇA BRANCA	063234,0	382230,7	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Animal,	539,5
CD475	MOÇA BRANCA	063208,8	382227,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Animal,	507
CD476	MOÇA BRANCA	063242,6	382224,2	Poço tubular	Particular			Em Operação	Catavento		Animal,	783,25
CD477	BUJARI	063252,1	382258,7	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora		Animal,	558,35
CD478	BUJARI	063249,8	382318,1	Poço tubular	Particular	35		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	580,45
CD479	BUJARI	063255,6	382331,0	Poço tubular	Particular			Abandonado	Não equipado			
CD480	BUJARI	063250,7	382330,4	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, Animal,	615,55
CH413	BALEIA	063214,6	382538,4	Poço tubular	Particular	50		Não Instalado	Não equipado		Doméstico Primário, Animal,	
CH414	BALEIA	063210,1	382515,9	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Primário, Animal,	3094
CH415	SIRIEMA	063157,2	382555,8	Poço tubular	Particular			Paralisado	Não equipado		Doméstico Primário, Animal,	898,3
CH416	SIRIEMA	063155,2	382557,8	Poço tubular	Particular	40		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Animal,	723,45
CH417	SÍTIO TAMANDARÉ	063124,1	382525,3	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Primário,	926,9
CH418	TAMANDARÉ	063116,3	382519,5	Poço tubular	Particular	50		Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Primário, Animal,	1514,5
CH419	TAMANDARÉ	063113,3	382515,8	Poço tubular	Particular	45		Paralisado	Não equipado		Doméstico Primário, Animal,	4504,5
CH420	BAIRRO TAMANDARÉ	063110,0	382457,7	Poço tubular	Particular	32		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	1200,6

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Uiraúna
Estado da Paraíba**

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE S	LONGITUDE W	PONTO DE ÁGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF. (m)	VAZÃO (L/h)	SITUAÇÃO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FONTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
CH421	UIRAUNA	063108,7	382432,8	Poço tubular	Particular	44		Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Primário,	1683,5
CH422	UIRAUNA	063106,4	382425,5	Poço tubular	Particular	29		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário,	897
CH423	UIRAUNA	063107,4	382425,4	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	1120,6
CH424	UIRAUNA	063109,9	382428,6	Poço tubular	Particular	50		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	1319,5
CH426	UIRAUNA	063113,7	382453,5	Poço tubular	Particular	50		Paralisado	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Primário,	3133
CH427	UIRAUNA	063125,7	382448,1	Poço tubular	Particular			Paralisado	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Primário,	
CH428	UIRAUNA	063120,5	382431,1	Poço tubular	Particular	32		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário,	750,75
CH429	UIRAUNA	063120,5	382442,9	Poço tubular	Particular	40		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário,	
CM223	BAIXA VERDE	062459,8	382713,2	Poço tubular	Particular	47,85		Abandonado				803,4
CN892	SÍTIO VENEZA	063413,7	382618,1	Poço tubular	Particular	50		Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Secundário, Animal,	1397,5
DW665	CENTRO UIRAUNA	063127,9	382446,7	Poço tubular	Público			Paralisado	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, ESCOLA,	989,95
DW666	CENTRO	063107,0	382428,1	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	ESCOLA,	1071,9
DW667	CENTRO	063107,6	382419,8	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Indústria/Comércio,	1826,5
DW668	CENTRO	063105,0	382418,9	Poço tubular	Particular	50		Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Indústria/Comércio,	319,8
DW669	CENTRO	063105,1	382418,8	Poço tubular	Particular			Não Instalado	Não equipado	Monofásica	Indústria/Comércio,	968,5
DW670	CENTRO	063101,3	382417,2	Poço tubular	Particular	40		Paralisado	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	1017,3
DW671	BAIRRO RETIRO	063054,4	382420,4	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, HOSPITAL,	1098,5
DW672	CENTRO	063051,7	382416,6	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário, ESCOLA,	1391
DW673	RETIRO - CENTRO	063044,9	382410,5	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	
DW674	RETIRO - CENTRO	063044,8	382409,5	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	835,9
DW675	CENTRO	063049,1	382415,2	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	973,7
DW676	CENTRO	063125,5	382437,2	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	LAVANDERIA,	906,1
DW677	CENTRO	063119,0	382439,3	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	HOSPITAL,	1456
DW678	CENTRO	063117,9	382450,3	Poço tubular	Particular	50		Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Secundário,	2099,5
DW679	CENTRO	063116,6	382444,9	Poço tubular	Público	55		Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	2288
DW680	CENTRO	063102,7	382421,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba submersa	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	1101,8
DW681	ANANIAS FIGUEIREDO	063152,7	382509,5	Poço tubular	Público	50		Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Recreação, CAMPO DE FUTEBOL,	1030,3
DW682	ANANIAS ALVES FIGUEIREDO	063156,2	382505,0	Poço tubular	Público			Paralisado	Não equipado	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	7098
DW683	BELEZA	063131,5	382457,8	Poço tubular	Particular	50		Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	834,6

**Projeto Cadastro de Fontes de Abastecimento por Água Subterrânea
Diagnóstico do Município de Uiraúna
Estado da Paraíba**

CÓDIGO POÇO	LOCALIDADE	LATITUDE S	LONGITUDE W	PONTO DE ÁGUA	NATUREZA DO TERRENO	PROF. (m)	VAZÃO (L/h)	SITUAÇÃO DO POÇO	EQUIPAMENTO DE BOMBEAMENTO	FONTE DE ENERGIA	FINALIDADE DO USO	STD (mg/L)
DW684	BELEZA	063131,1	382501,8	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Secundário,	1290,9
DW685	CENTRO	063112,3	382423,1	Poço tubular		50		Paralisado	Não equipado	Monofásica	Recreação, CLUB,	1397,5
DW686	ANANIAS FIGUEIREDO	063151,3	382458,5	Poço tubular	Particular	32		Em Operação	Bomba injetora		Recreação, AABB,	747,5
DW687	ANANIAS FIGUEIREDO	063152,3	382459,7	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Recreação,	751,4
DW688	ANANIAS FIGUEIREDO	063156,9	382503,4	Poço tubular	Particular			Paralisado	Bomba injetora	Trifásica	Recreação, AABB CLUBE,	6539
DW689	CENTRO	063103,6	382413,4	Poço tubular	Público	47		Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	796,25
DW690	MATADOURO PÚBLICO	063151,5	382510,6	Poço tubular	Público			Em Operação	Bomba injetora	Trifásica	Indústria/Comércio,	1267,5
DW691	CENTRO	063151,4	382510,6	Poço tubular	Particular			Em Operação	Bomba injetora	Monofásica	Doméstico Primário, Doméstico Secundário,	1924

ANEXO 2

MAPA DE PONTOS D'ÁGUA